


No.	項 目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、 ケースコール設備外	e-2 ～ e-15
③	蓄電池設備	e-1

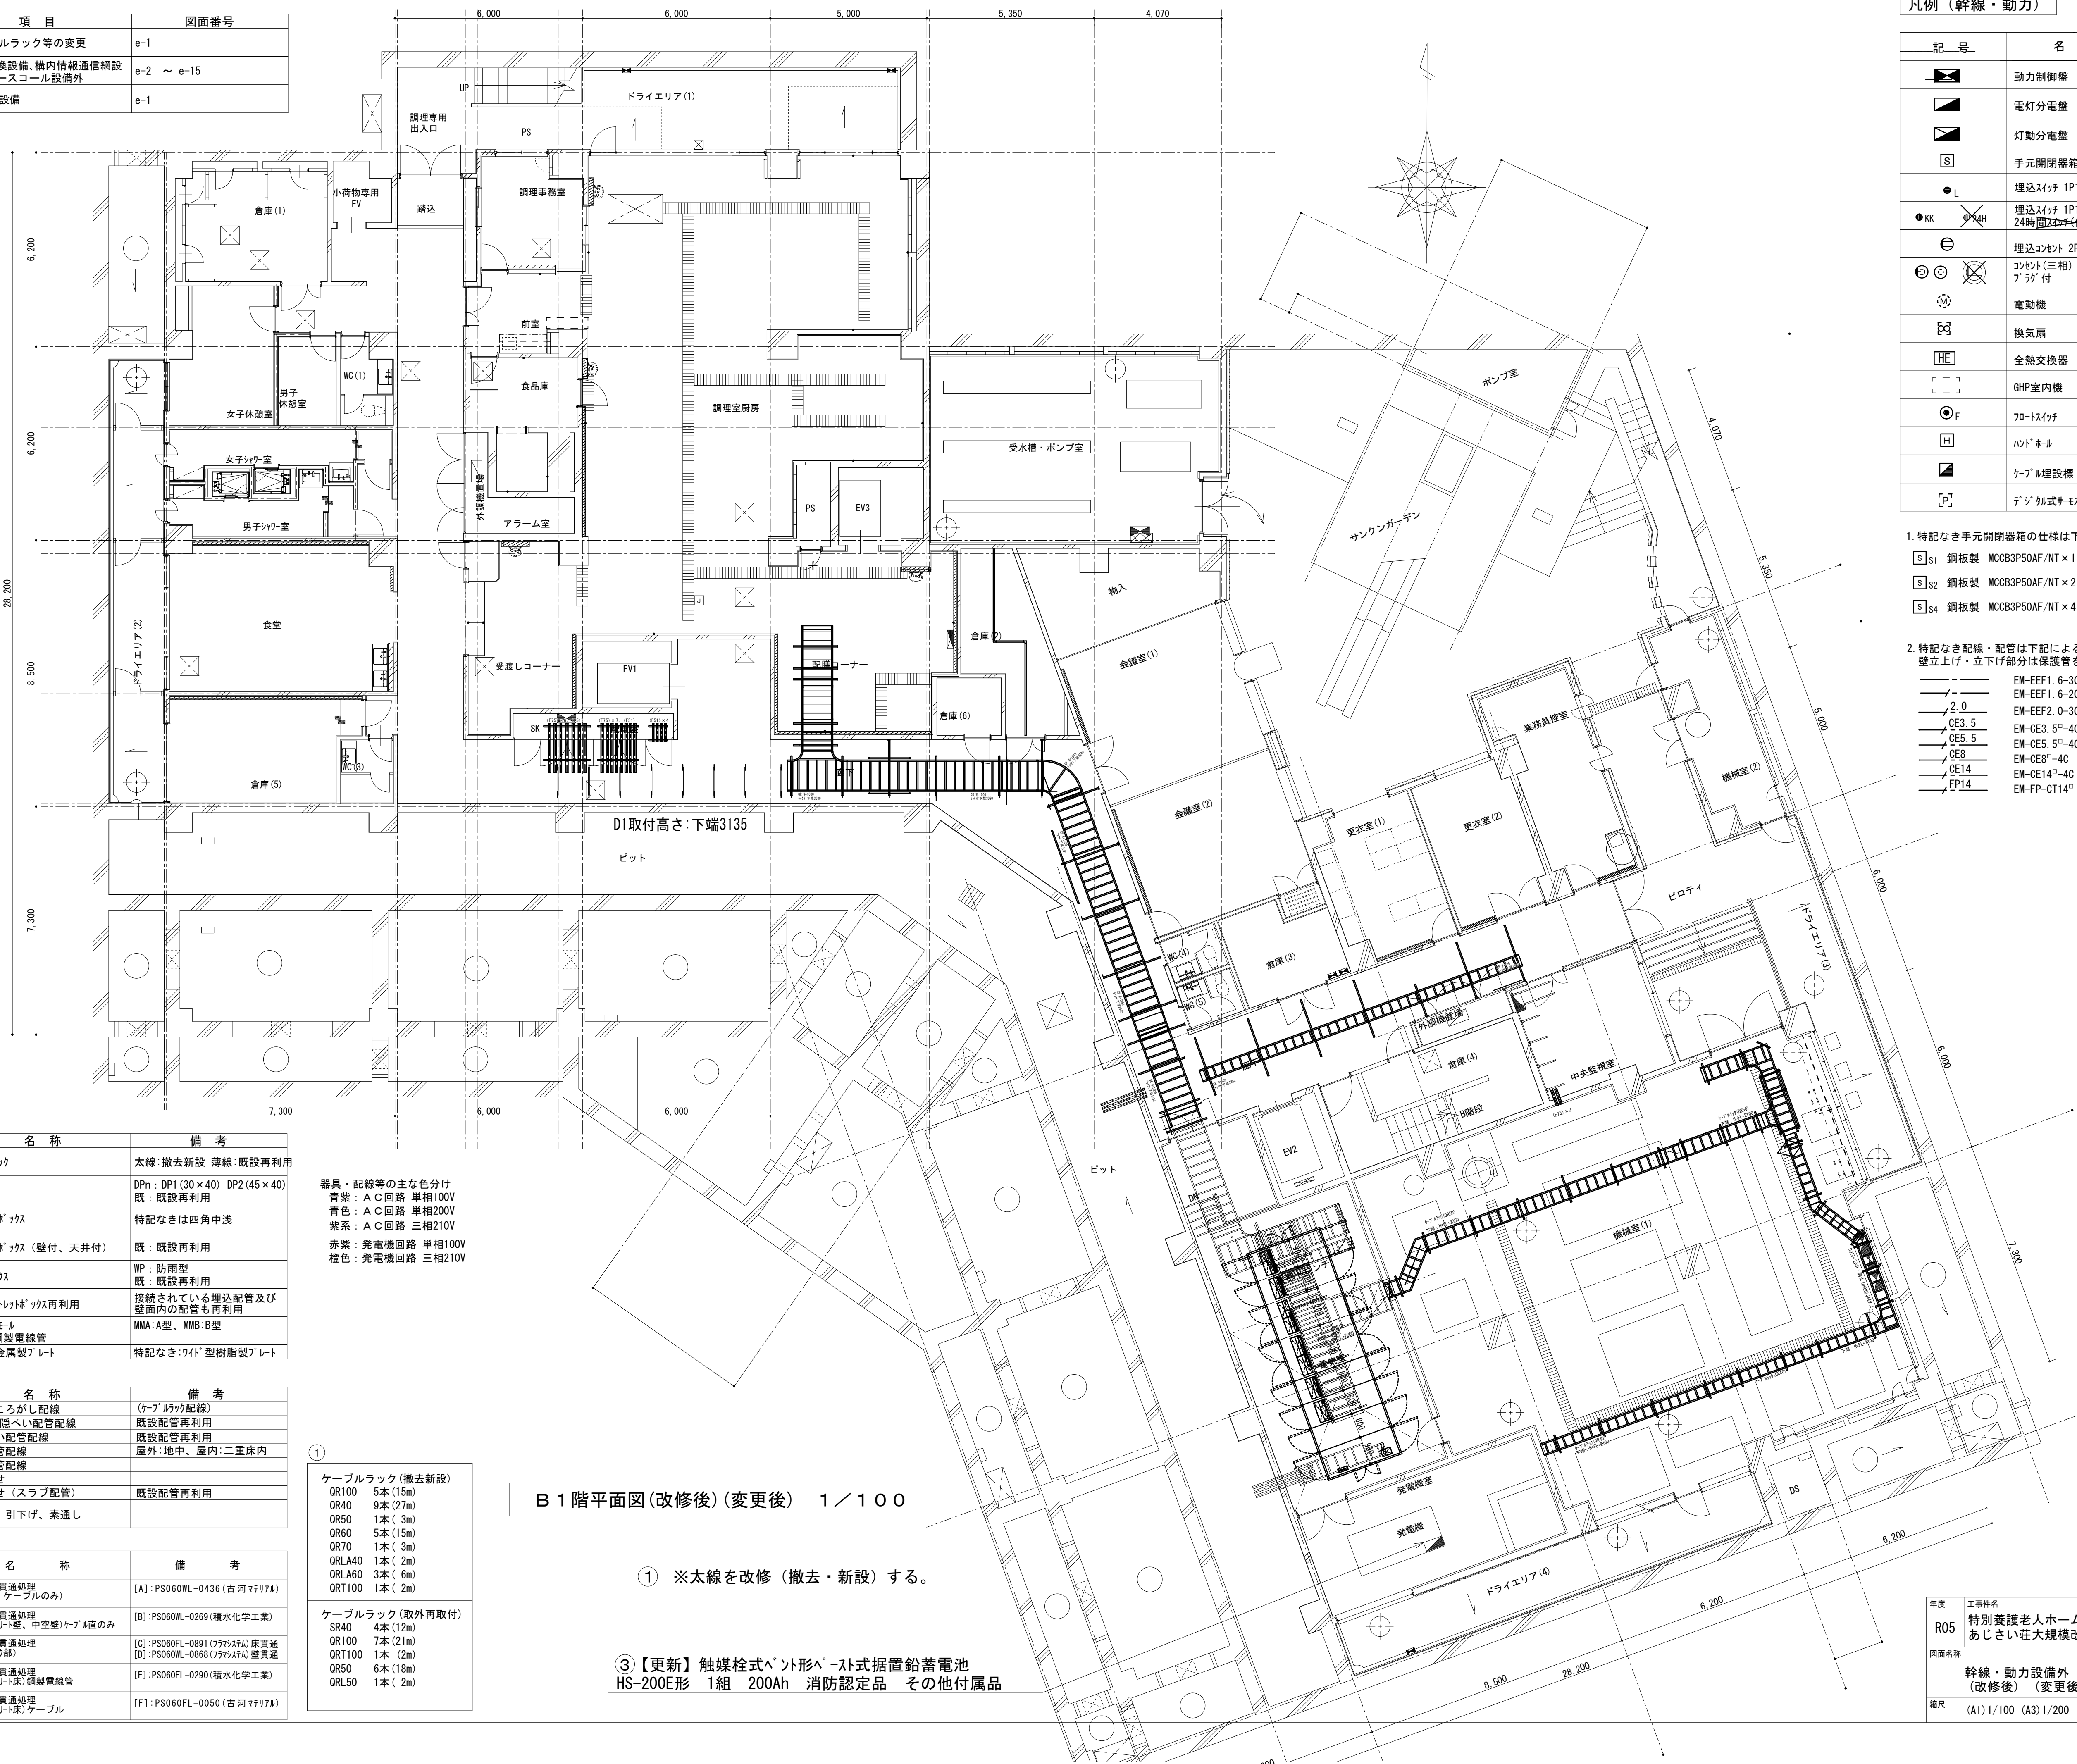


記号	名称	備考
	動力制御盤	
	電灯分電盤	
	灯動分電盤	
	手元閉閉器箱	
● L	埋込スイッチ 1P15A×1PL付	ワイド型(樹脂プレート)H=1300
● KK	埋込スイッチ 1P15A×1PL付 24時間スイッチ(保護板付)	ワイド型(樹脂プレート)H=1800 ワイド型(樹脂プレート)H=1500
● KK	埋込コンセント 2P15AE×2	ワイド型(樹脂プレート)H=300
	コンセント(三相) 250V3P20A E×1, 7.7μF 付	(SUS製プレート)
	電動機	別途工事
	換気扇	別途工事
	全熱交換器	別途工事
	GHP室内機	別途工事
◎ F	フロートスイッチ	別途工事
	ハンド・コントロール	
	ケーブル埋設標	鉄製
	デジタル式リモースタート	別途工事

1. 特記なき手元開閉器箱の仕様は下記による。

[S] S1	銅板製	MCCB3P50AF/NT×1	内蔵	[S] PL	銅板製	MCCB3P50AF/NT×1	内蔵
						MCCB2P50AF/NT×1	内蔵
[S] S2	銅板製	MCCB3P50AF/NT×2	内蔵	[S] W1	銅板製 (防雨形)	MCCB3P50AF/NT×1	内蔵
[S] S4	銅板製	MCCB3P50AF/NT×4	内蔵	[S] W2	銅板製 (防雨形)	MCCB3P50AF/NT×2	内蔵

2. 特記なき配線・配管は下記による。なお、二重天井内はケーブルころがし配線とし壁立上げ・立下げ部分は保護管を布設すること。

—	EM-EEF1.6-3C	保護管 (PF22)
—	EM-EEF1.6-2C	保護管 (PF22)
2.0	EM-EEF.0-0-3C	保護管 (PF22)
CE3.5	EM-CE3.5 ⁰ -4C	
CE5.5	EM-CE5.5 ⁰ -4C	
CE8	EM-CE8 ⁰ -4C	
CE14	EM-CE14 ⁰ -4C	
FP14	EM-FP-CT14 ⁰	

記 号	名 称	備 考
	テープフラック	太線：撤去新設 薄線：既設再利用
	レースイ	DPn：DP1 (30×40) DP2 (45×40) 既：既設再利用
	ワトレッドボックス	特記なきは四角中浅
	ジョイントボックス (壁付、天井付)	既：既設再利用
	ボックス	WP：防雨型 既：既設再利用
	既設ワトレッドボックス再利用	接続されている埋込配管及び 接合内の配管も再利用
MM GZn, En	MM：タリモール GZ：銅製電線管	MM-A型、MM-B型
(S2)	(S2)：新金属製フレート	特記なきは「D」型樹脂製フレート

※配管配線凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
	天井内ころがし配線	（サブ）リラク配線利用
	天井・壁隠べい配管配線	既設配管再利用
	床隠べい配管配線	既設配管再利用
	埋設配管配線	屋外・地中・屋内：二重床内
	露出配管配線	
	配線伏せ	
	配線伏せ（スラブ配管）	既設配管再利用
	立上り、引下げ、素通し	

※配管記線凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
 [A]	防火区画貫通処理 (中空壁・ケールのみ)	[A] : PS060WL-0436 (古河マテリアル)
 [B]	防火区画貫通処理 (ALC/コクリット壁、中空壁) ケール並みのみ	[B] : PS060WL-0269 (積水化学工業)
 [C]	防火区画貫通処理 (ケール 別仕様部)	[C] : PS060FL-0891 (アサヒセメント) 床貫通 [D] : PS060WL-0868 (アサヒセメント) 壁貫通
 [E]	防火区画貫通処理 (ALC/コクリット床) 鋼製電線管	[E] : PS060FL-0290 (積水化学工業)
 [F]	防火区画貫通処理 (鉄筋コクリット床) ケーブル	[F] : PS060FL-0050 (古河マテリアル)

①	
ケーブルラック（撤去新設）	
QR100	5本（15m）
QR40	9本（27m）
QR50	1本（3m）
QR60	5本（15m）
QR70	1本（3m）
QRLA40	1本（2m）
QRLA60	3本（6m）
QR7100	1本（2m）
ケーブルラック（取外再取付）	
SR40	4本（12m）
QR100	7本（21m）
QR7100	1本（2m）
QR50	6本（18m）
QRL50	1本（2m）

器具・配線等の主な色分け

青紫	： A C回路 単相100V
青色	： A C回路 単相200V
紫系	： A C回路 三相210V
赤紫	： 発電機回路 単相100V
橙色	： 発電機回路 三相210V


B 1 階平面図(改修後)(変更後) 1/100

① ※太線を改修（撤去・新設）する。

③【更新】触媒栓式ベント形ペースト式据置鉛蓄電池
HS-200E形 1組 200Ah 消防認定品 その他付属品

副參事	係長	審查	担当

年度	工事件名	北区総務部営繕課
R05	特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事	
図面名称	幹線・動力設備外 81階平面図 (改修後) (変更後)	
縮尺	(A1) 1/100 (A3) 1/200	図面番号 e-001

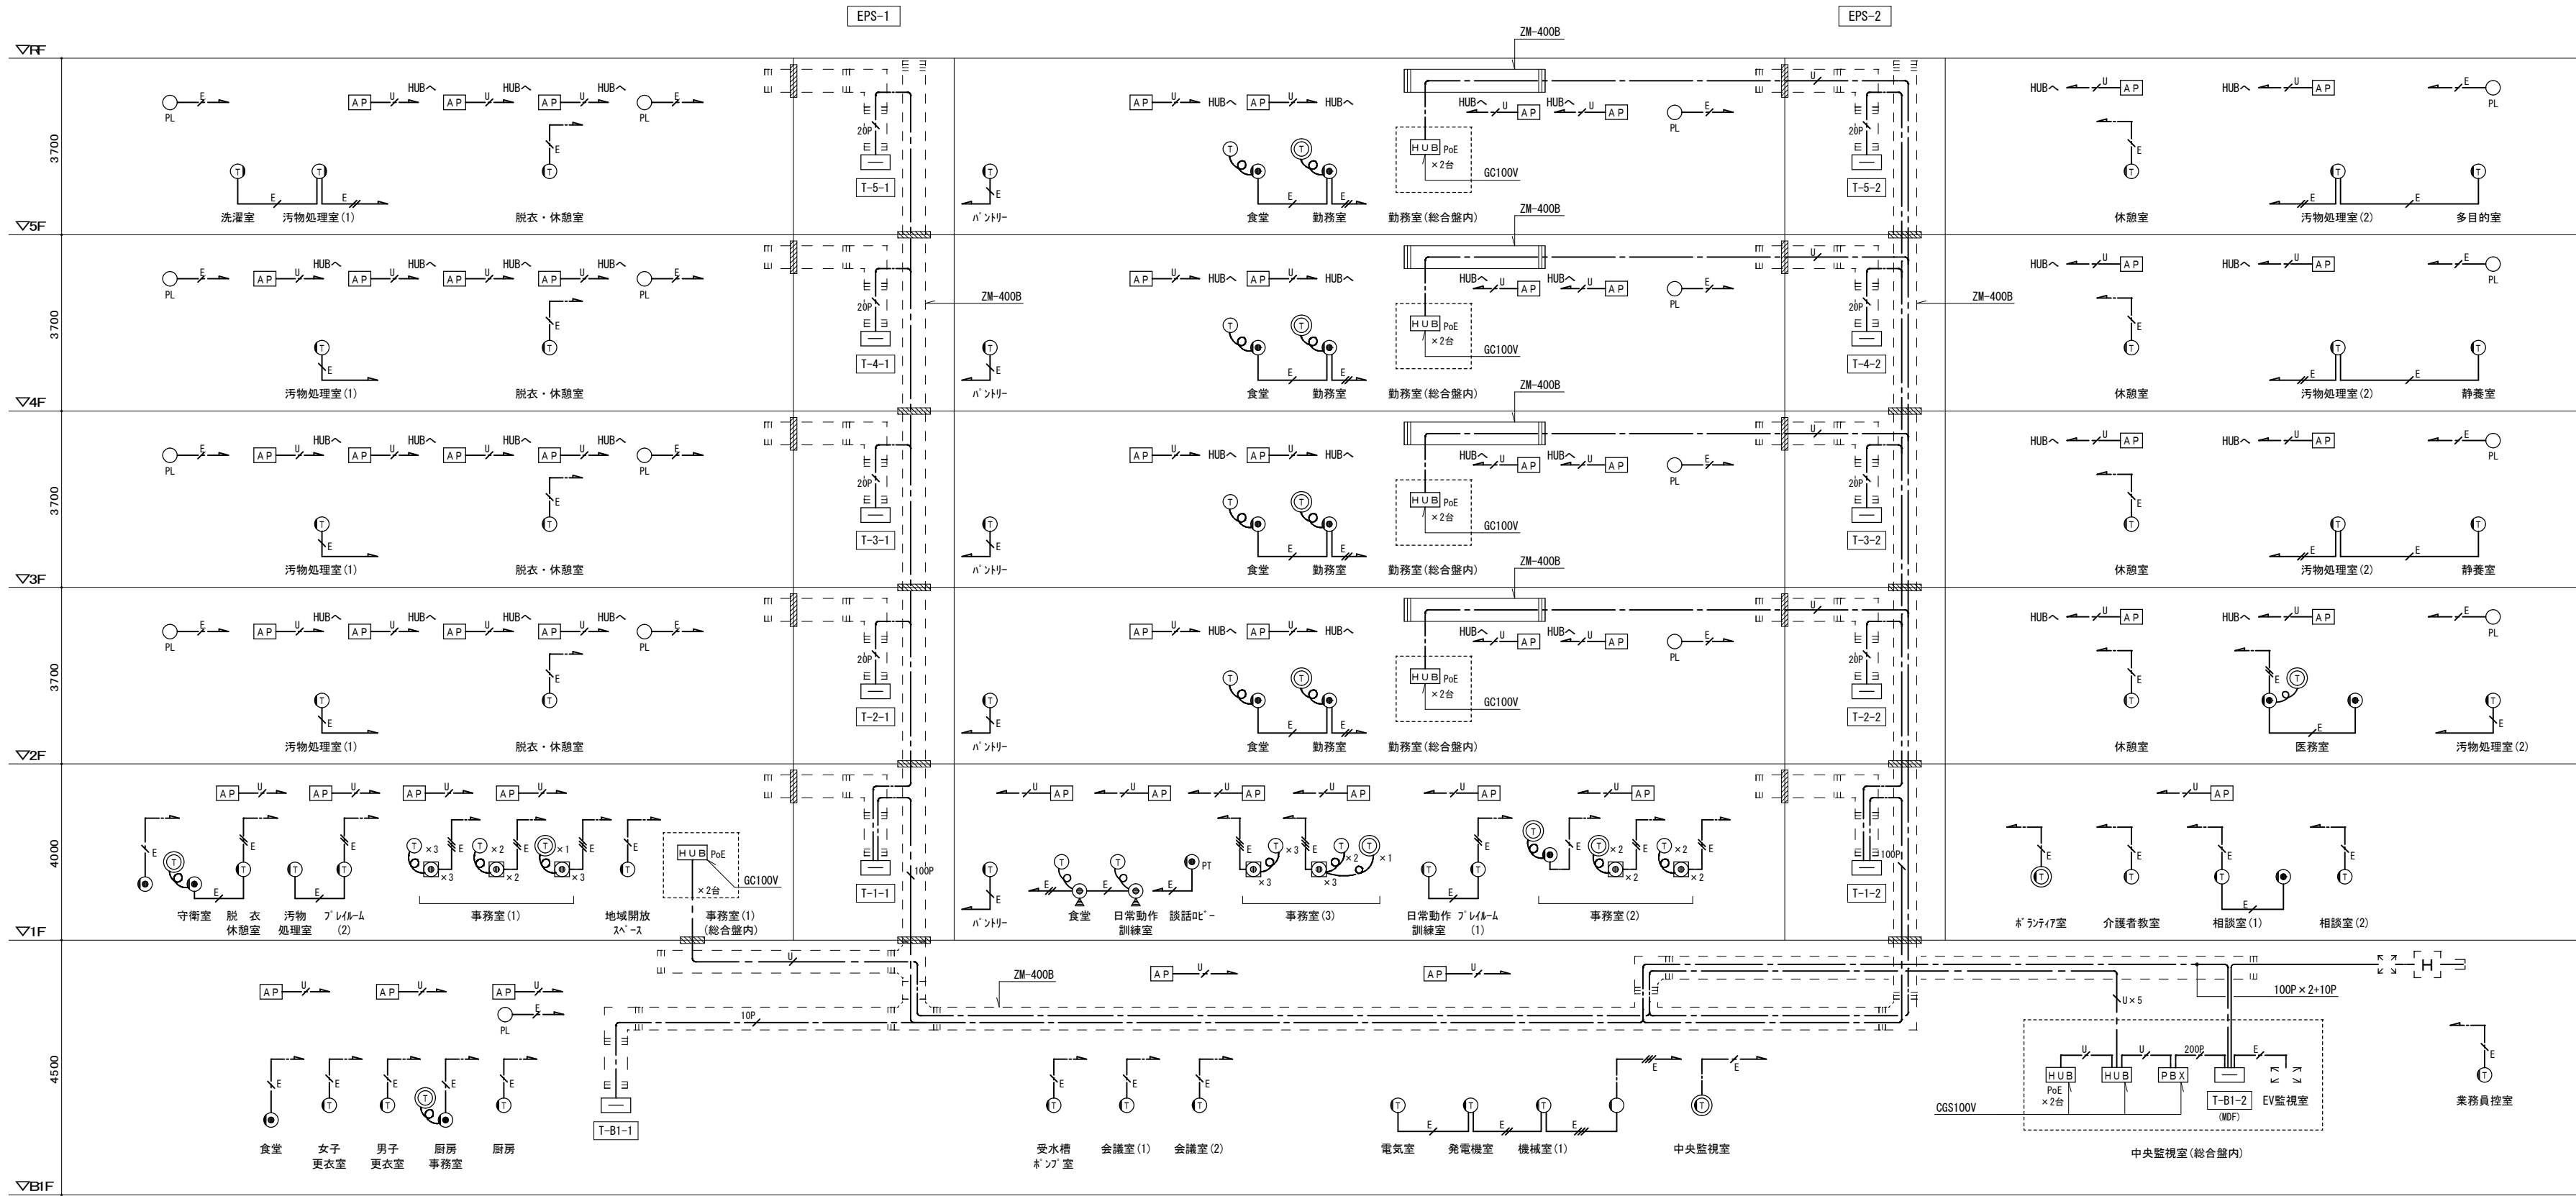

No.	項 目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、アースコール設備等	e-2 ～ e-15
③	蓄電池設備	e-1

構内交換設備 系統図(改修後)(変更前)

凡例	記 号	名 称	備 考
●		壁埋込モジュール	
●		露出型モジュール	
⊙		多機能電話機	【14台→21台】
⊙		一般電話機	
⊙		多機能電話機(壁掛)	
⊙		一般電話機(壁掛)	【63台→57台】
⊙		床埋込モジュール	
⊙		OA床内モジュール	
○	PL	パトランプ	天井取付【16台→17台】(電源線含む)
II	×	7ヶ所 イト(スタート用)	別途工事 (備品) 天井取付
II	×	PoE HUB(スタート用)	別途工事 (備品)
II	×	スタート HUB	別途工事 (備品)
II	×	壁埋込LAN端子	別途工事
II	×	露出型LAN端子	別途工事
PBX		交換機	【追加 VoIP拡張・スタートゲートウェイ内蔵】
□		端子盤	
R		リレー (パトランプ電源用)	・リレーは端子盤の中に収容【16台→17台】 ・コンタ設備で電灯盤から電源線(EM-EF1.6-2C)を接続
—		ケーブルラック	
—		ケーブルラック 既設	
///		防火区画貫通処理	

記 号	名 称	備 考
—	エレベーター用制御盤	昇降機設備工事
—	エレベーター用監視盤	昇降機設備工事
—	火災通報装置	自動火災報知設備
—	ルーター	(別途工事) IX2235

注記


1. 特記なき配管配線は下記による。なお、二重天井内はケーブルルネがし配線とし壁立上げ・立下り部分は保護管を布設すること。

—	EM-EBT0.5-2P	保護管(PF22)
—	EM-EBT0.5-2P×2	保護管(PF22)
—	EM-EBT0.5-2P×3	保護管(PF22)
—	EM-EBT0.5-2P×1	既設配管(PF16)
—	EM-EBT0.5-2P×2	既設配管(PF16)
—	EM-EBT0.5-2P×3	既設配管(PF16)
—	UTP Cat6A	こがし又はケーブル
—	EM-EBT0.5-10P	こがし又はケーブル
—	EM-EBT0.5-20P	こがし又はケーブル
—	EM-EBT0.5-100P	こがし又はケーブル
—	EM-EBT0.5-200P	こがし又はケーブル
—	EM-GPE0.9-3P	こがし又はケーブル (パトランプ用配線)
—	(EM-EF1.6-2C)	こがし又はケーブル (パトランプ用電源線 ※コンタ設備で敷設)

2. 壁に設置する電話機の受話機は、落下対応をすること。
3. T-B1-2以外の端子盤(箱体)は、再利用する。
4. 引込配管(54)×3及びPB1000×900×700は、再利用する。
5. 接地極及びそれに接続する配線は、再利用する。

防火区画貫通処理


- ※防火壁・耐火壁・防火上主要な間仕切り壁又は防火区画貫通部措置は
国土交通省大臣認定により適正に防火措置を行う。
防火区画貫通部措置材番号・他
a. ケーブル貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0223(床)同等品とする。
PS060WL-0231(壁)同等品とする。
b. 合成樹脂製可とう電線管 床・壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0298(床)同等品とする。
PS060WL-0305(壁)同等品とする。
c. 小開口用 壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0435(壁)同等品とする。(ケーブル)
PS060WL-0436(壁)同等品とする。(合成樹脂製可とう電線管)
d. 防火区画に設置する配線器具(スイッチ類、コンタ類、弱電770V以下)の
表BOXは金属BOXにて施工する。
e. 防火区画の貫通部は前後1mを金属にて保護するか、又は認定工法にて施工する。

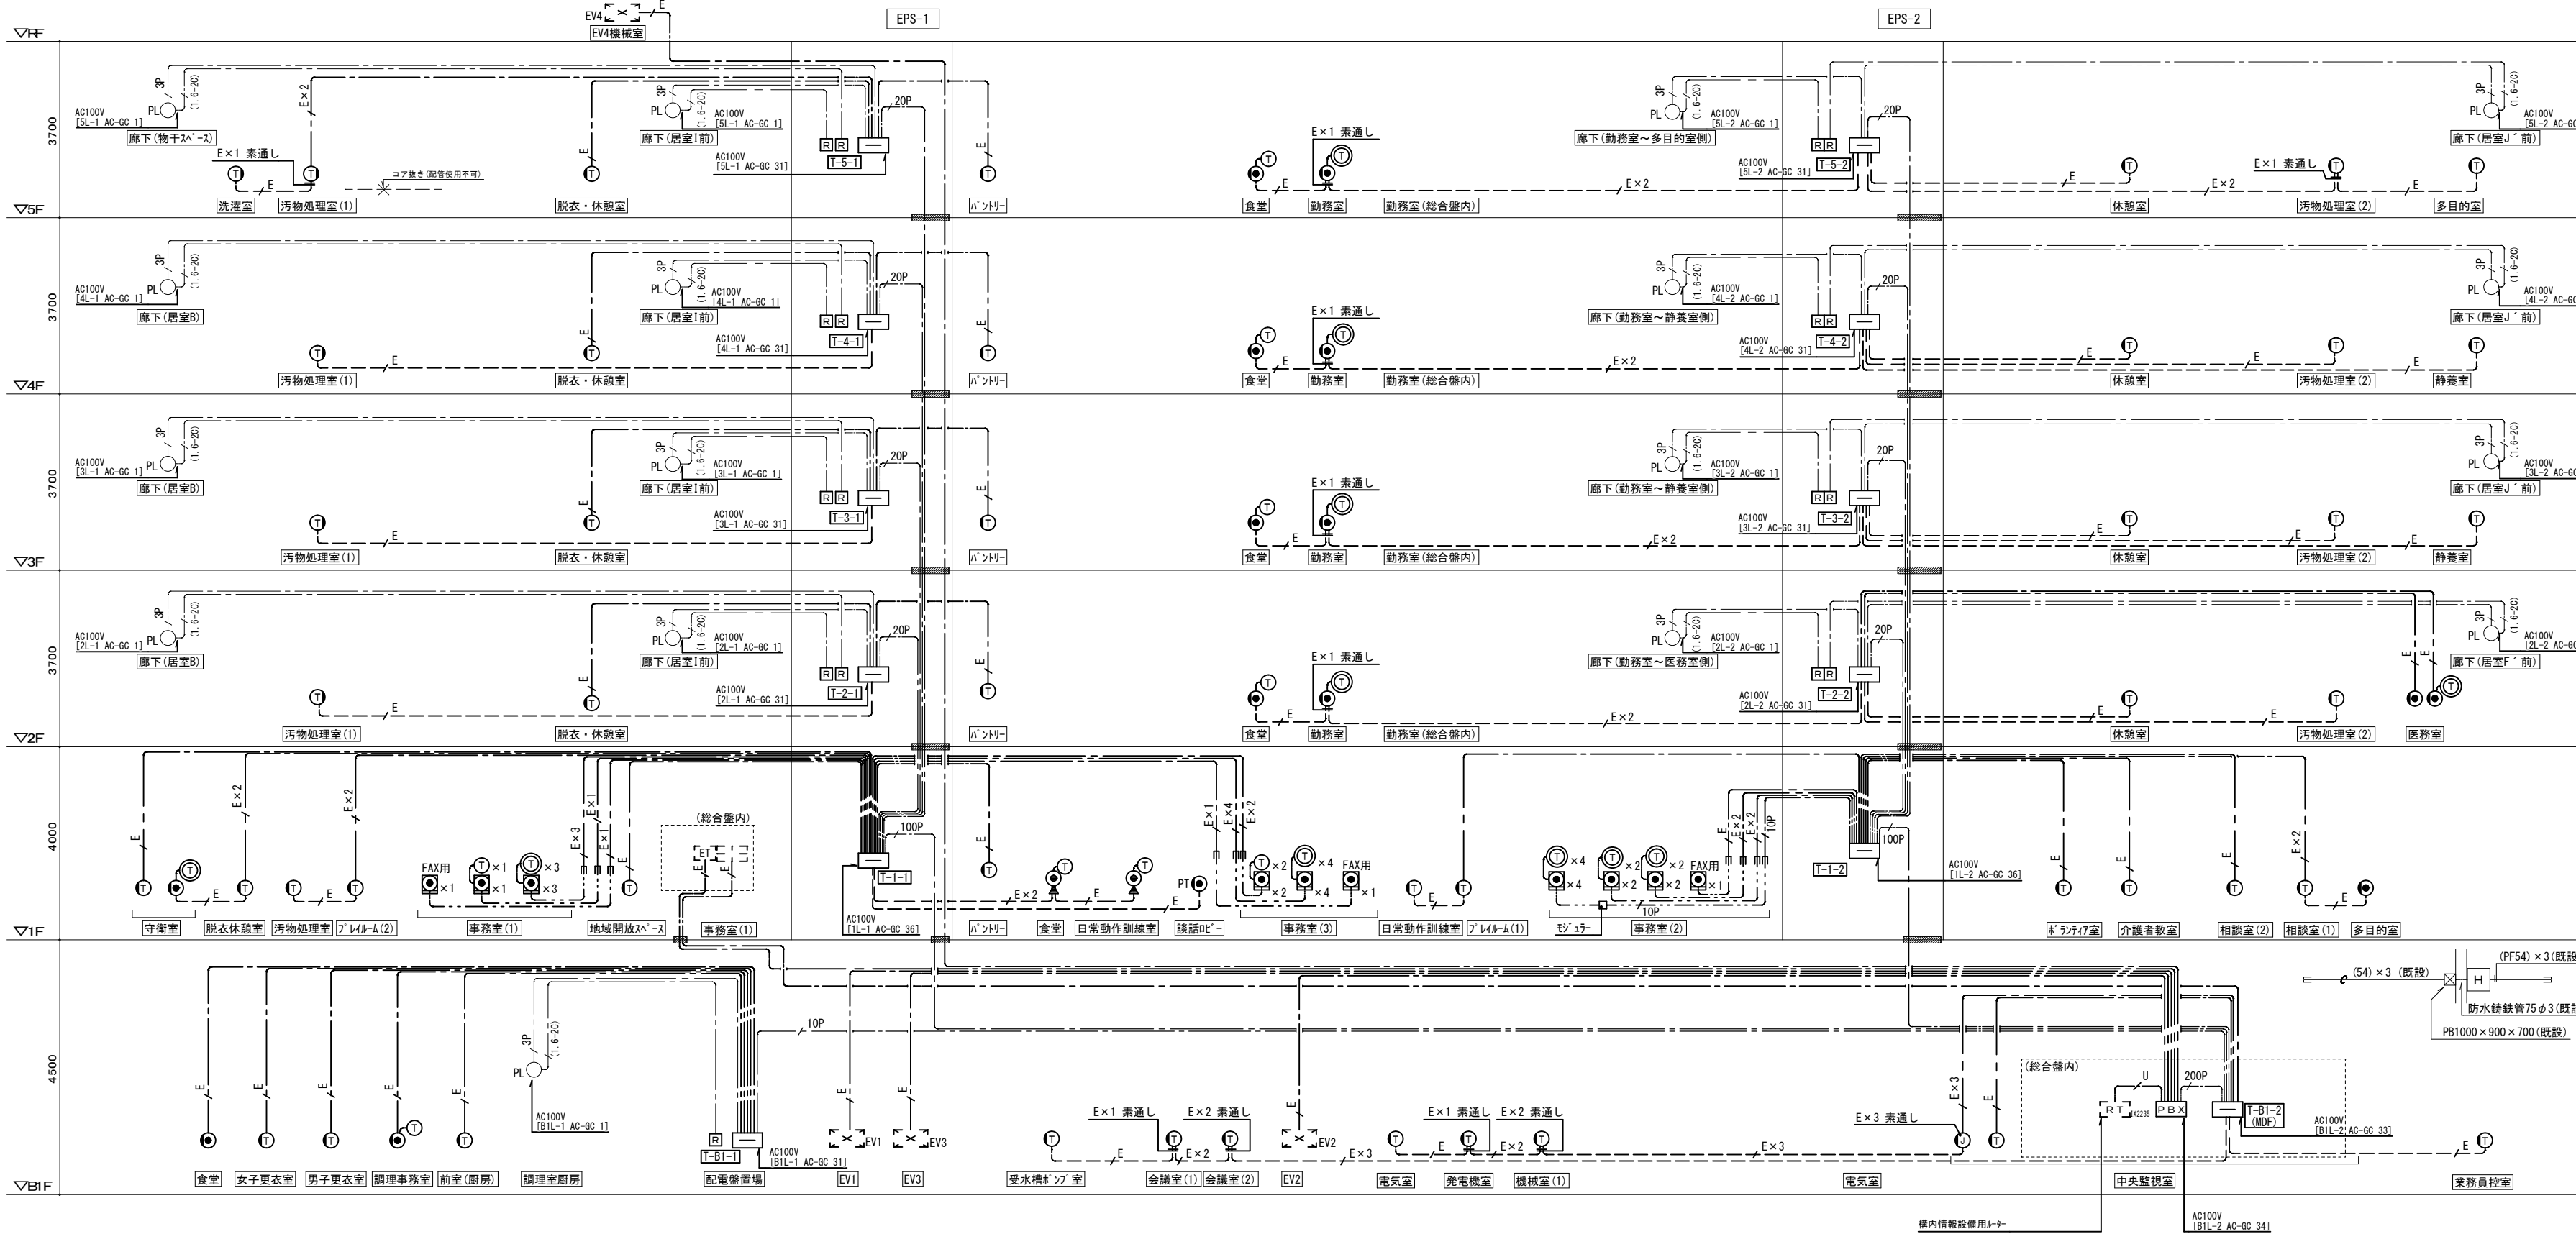

構内交換設備 系統図(改修後)(変更後)


※原設計図(E-055)をすべて変更とする
※原設計図(E-063『機器仕様書・参考図』)は、
本図の凡例(備考)の機能(IC化対応品)を追加し、数量を変更する。

副事	係長	審査	担当
年度	工事名	北区総務部営繕課	
R05	特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事		
図面名称	構内交換設備 系統図(改修後) (変更前・後)		
縮尺	(A1)N/S (A3)N/S	図面番号	e-002

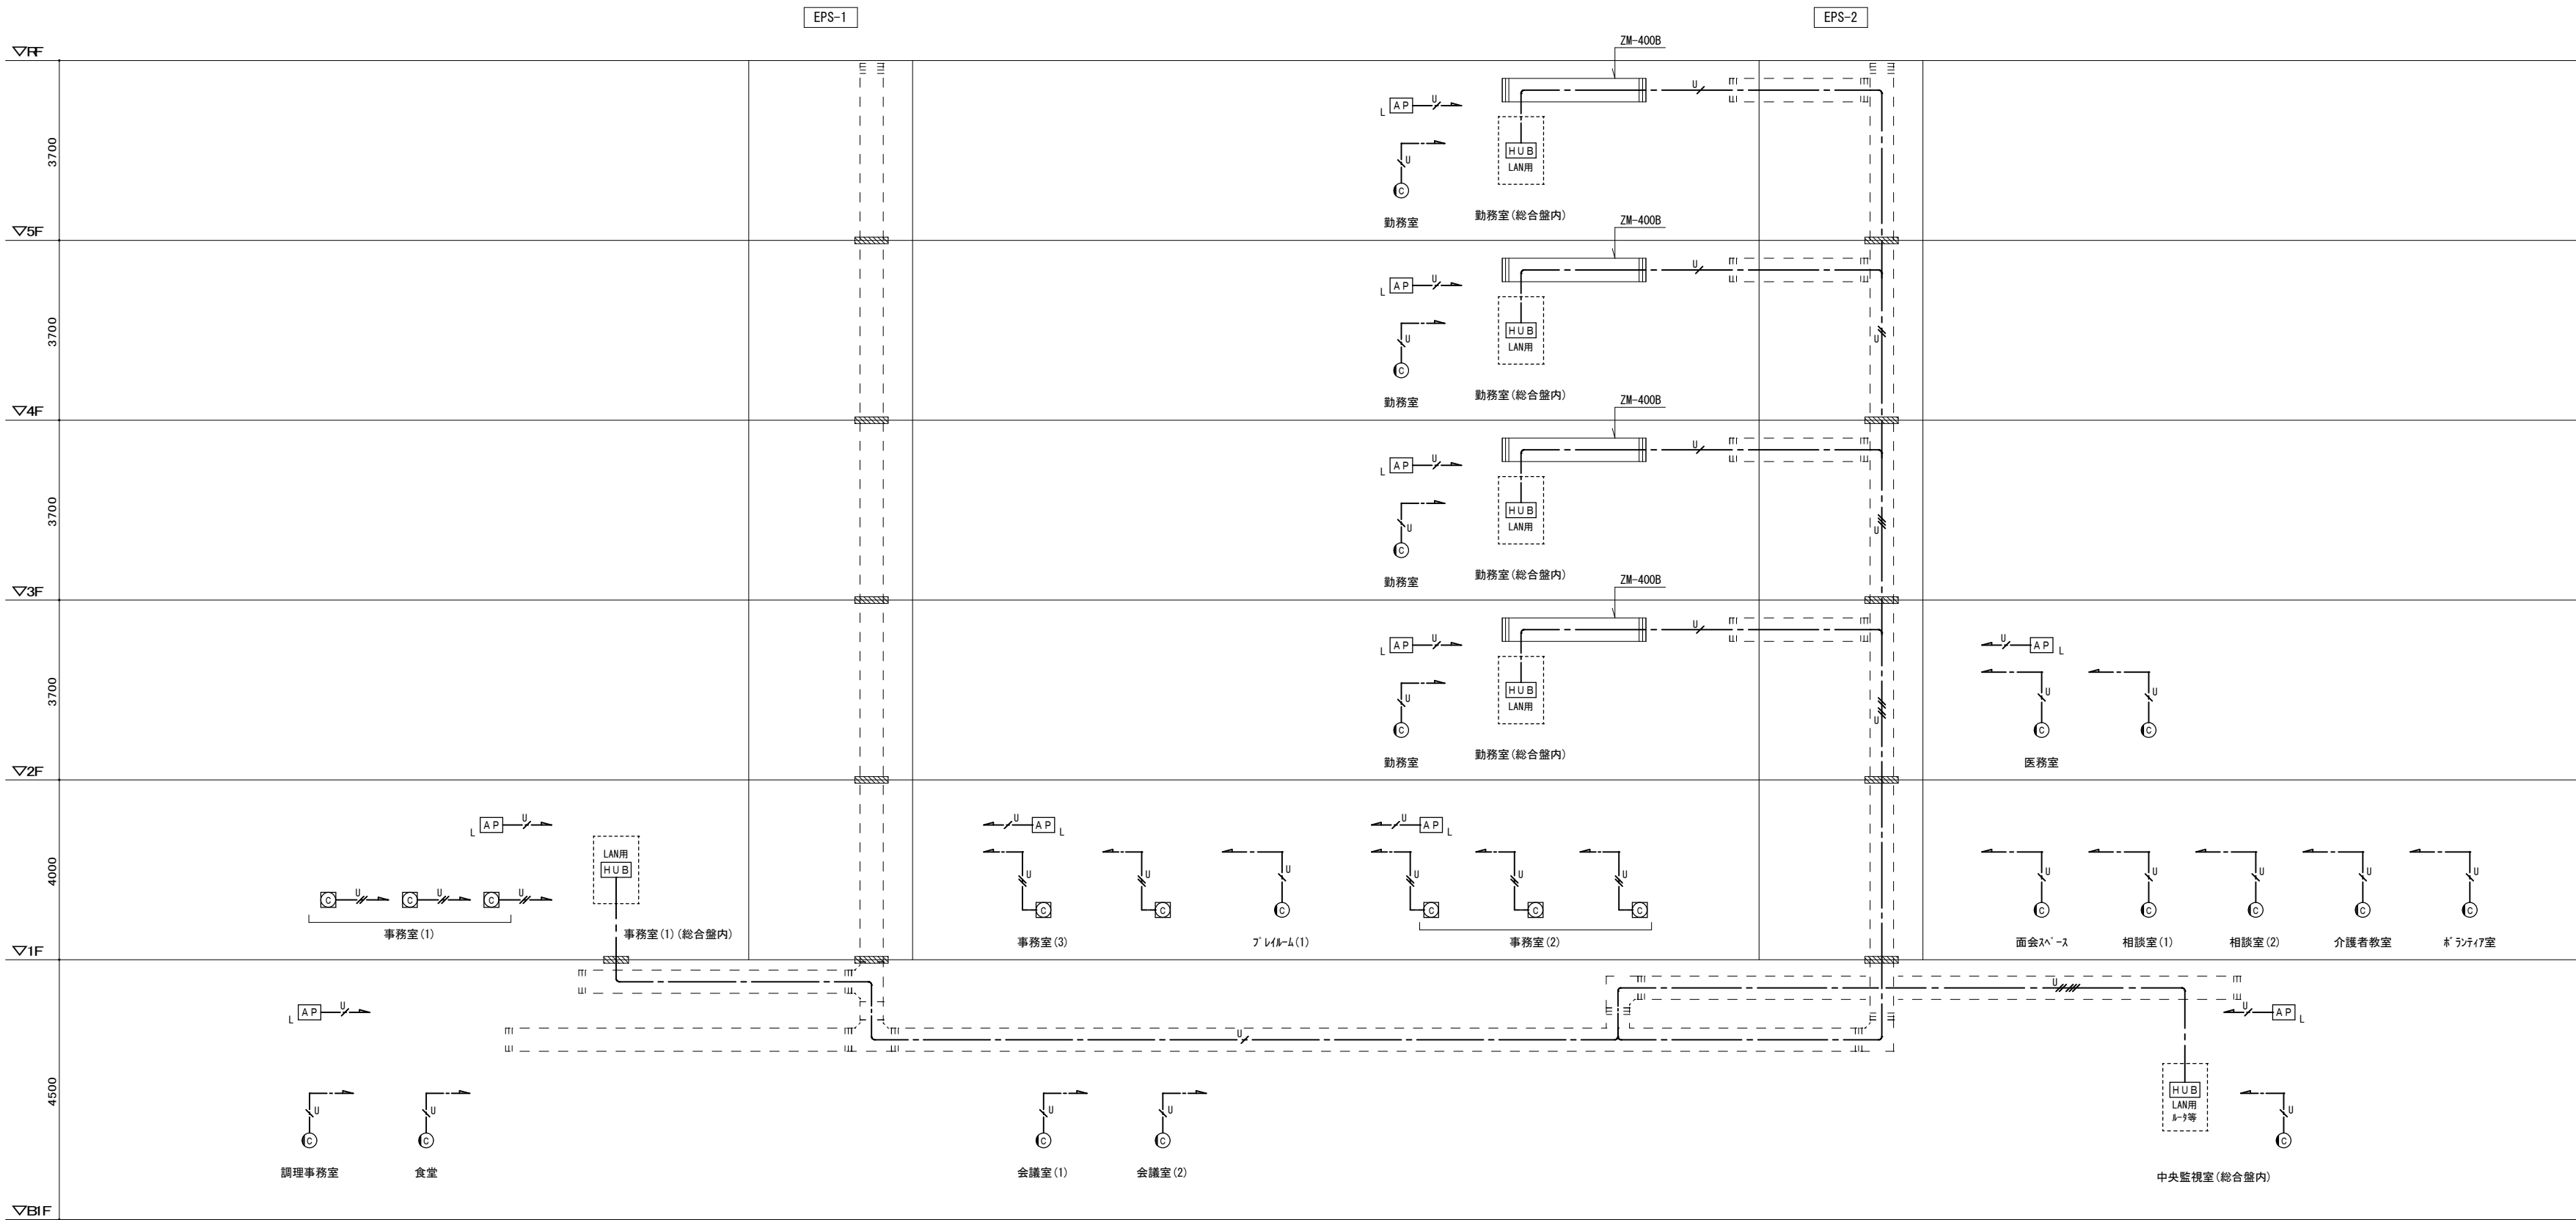

No.	項 目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、ナースコール設備外	e-2 ～ e-15
③	蓄電池設備	e-1

構内情報通信網設備 系統図（改修後）（変更前）

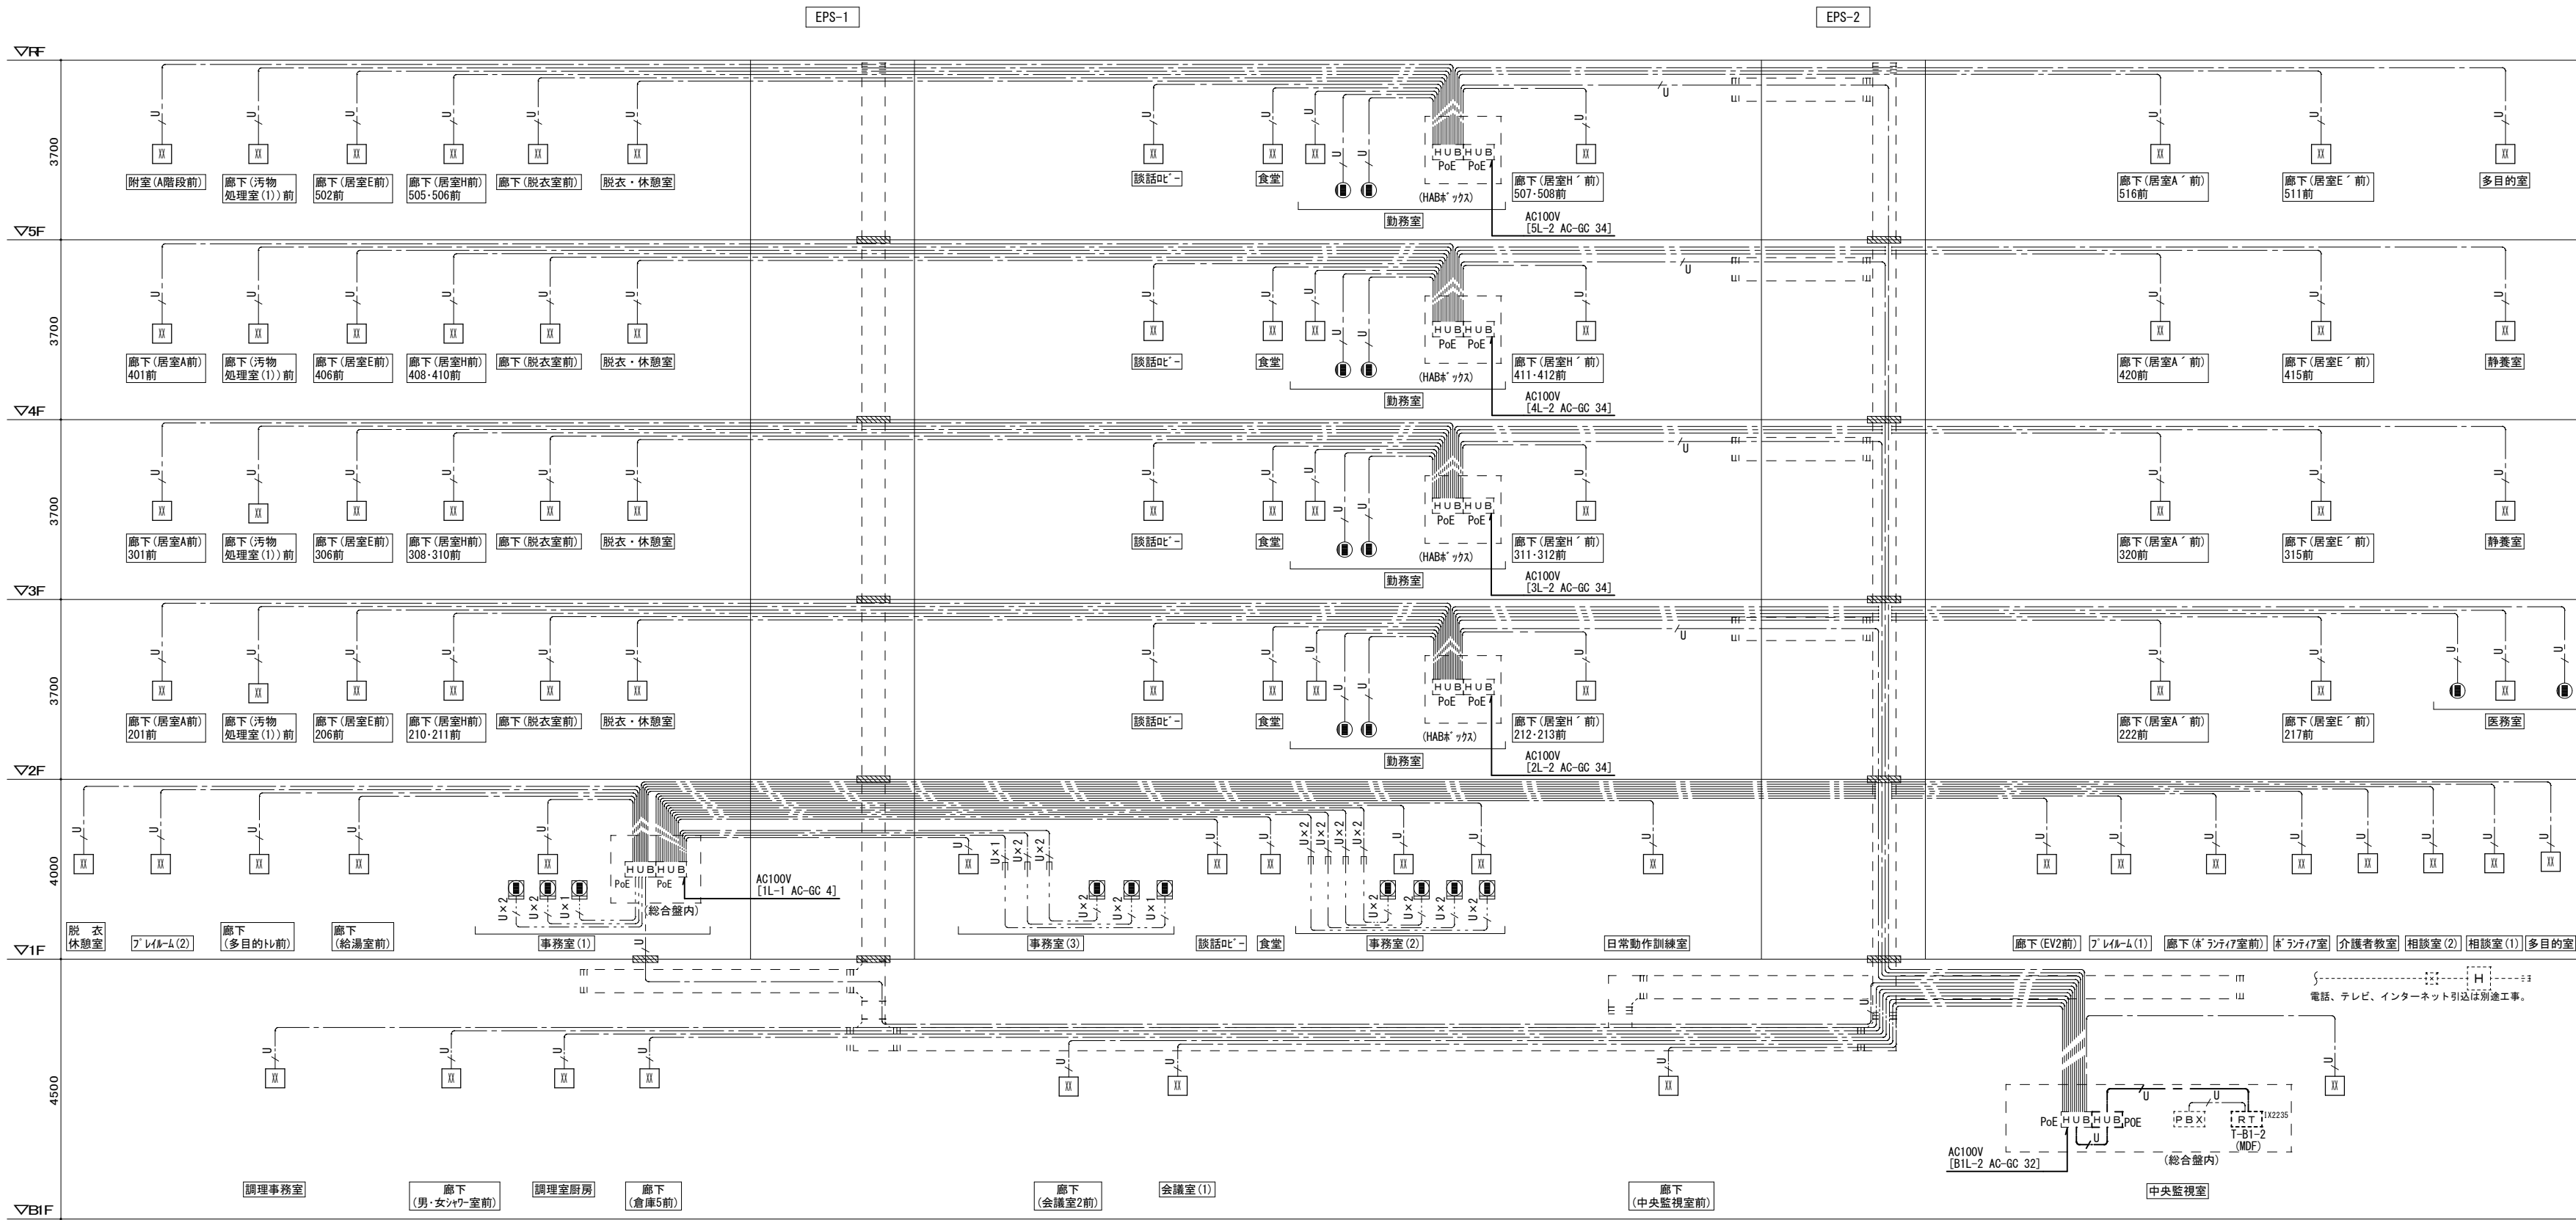

構内情報通信網設備 系統図（改修後）（変更後）

※原設計図（E-056）をすべて変更とする。

凡例	記 号	名 称	備 考
	①	壁埋込LAN端子 Cat. 6	1個口
	②	露出型LAN端子 Cat. 6	2個口 OAフロア
	③	7x6x4 イン	RJ45取付 別途工事 参考機種：CISCO MR36
	④	スイッチング HUB	別途工事 参考機種：NETGEAR GS728TPP-200AJS
	⑤	ルーター	（別途工事）IX2235
	⑥	既設7x6x4 ケーブル	ブランチポート
	⑦	弱電端子盤	
	⑧	電話交換機	参考機種：日立 MX01
	⑨	ケーブルラック	
	⑩	ケーブルラック	既設
	⑪	防火区画貫通処理	


- 注記）
- 特記なき配管配線は下記による。なお、二重天井内はケーブルルネがし配線とし壁立上げ・立下げ部分は保護管を布設すること。
U UTP Cat6A×1
U×2 UTP Cat6A×2
 - LAN用ネットワーク機器は、すべて別途工事とする。
 - LAN用ネットワークケーブル（UTP Cat6A）のシース色は青とする。

防火区画貫通処理

- ※防火壁・耐火壁・防火上主要な間仕切り壁又は床の防火区画貫通部措置は国土交通省大臣認定により適正に防火措置を行う。
防火区画貫通部措置材番号・他
- ケーブル貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0223（床）同等品とする。
PS060WL-0231（壁）同等品とする。
 - 合成樹脂製可とう電線管 床・壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0298（床）同等品とする。
PS060WL-0305（壁）同等品とする。
 - 小開口用 壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0435（壁）同等品とする。（ケーブル）
PS060WL-0436（壁）同等品とする。（合成樹脂製可とう電線管）
 - 防火区画に設置する配線器具（スイッチ類、コンセント類、弱電7x6x4型）の裏BOXは金属BOXにて施工する。
 - 防火区画の貫通部は前後1mを金属にて保護するか、又は認定工法にて施工する。

副参事	係長	審査	担当

年度	工事件名		北区総務部営繕課
R05	特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事		
図面名称			
構内情報通信網設備 系統図(改修後) (変更前・後)			
縮尺	(A1)N/S (A3)N/S	図面番号	e-003

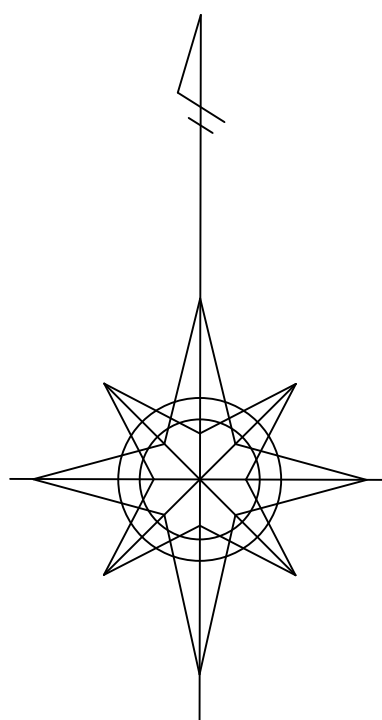

注記)

1. 特記なき配管線は下記による。なお、二重天井内はケーブルルーフとし配線とし壁立上げ、立下り部分は保護管を布設すること。

	EM-EBT0. 5-2P × 1	保護管 (PF16)
	EM-EBT0. 5-2P × 2	保護管 (PF22)
	EM-EBT0. 5-2P × 3	保護管 (PF22)
	UTP Cat6A × 1	ころがし又はタック
	EM-EBT0. 5-10P	ころがし又はタック
	EM-EBT0. 5-20P	ころがし又はタック
	EM-EBT0. 5-100P	ころがし又はタック
	EM-EBT0. 5-200P	ころがし又はタック
	EM-CPEE0. 9-3P	ころがし又はタック (ハット付用配線)
	(EM-EEF1. 6-2C)	ころがし又はタック (ハット付用電源線) ※コンセント設備で敷設

2. 壁に設置する電話機の受話機は、落下対応としワイヤを設置すること。

3. LANケーブル (UTP Cat6A) のシース色は青とする。

記 号	名 称	備 考
	天井内ころがし配線	(ケブ ルヤク配線)
	天井・壁隠べい配管配線	既設配管再利用
	床隠べい配管配線	既設配管再利用
	埋設配管配線	既設配管再利用
	露出配管配線	屋外・地下・屋内・二重床内
	配線伏せ	配線伏せ
	配線伏せ (スラブ配管)	既設配管再利用
	上りり、引下げ、素通し	

		副参事	係長	審査	担当
年度	工事件名	北区総務部営繕課			
R05	特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事				
図面名称					
構内交換・構内情報通信網設備外 B1階平面図(改修後)(変更後)					
縮尺	(A1) 1/100 (A3) 1/200	図面番号	e-004		


記 号	名 称	備 考
	電気錠制御盤 (ハッテリ-、I/Fユニット付)	BAN-F01C (BAN-F01C用ハッテリ-、T-3830IF) 電源含
	デジタルキー	取付高さ H=1300 T=3830SA
	操作表示器	取付高さ H=1300 1回線用 B-9712FA
	電気錠 (建築工事)	
	貫通処理 (37抜き)	


注 記


1. 特記なき配管配線は下記の通りとする。なお、二重天井内は「 ∇ 」ころがし配線とし、壁立上げ・立下り部分は保護管を布設すること。

	EM-CPEE0. 9-3P	ころがし(立下りMA)
	EM-CPEES0. 9-1P	配管 (G16)

2. 電気錠制御盤の電源は、廊下天井内の直近回路から分岐とする。

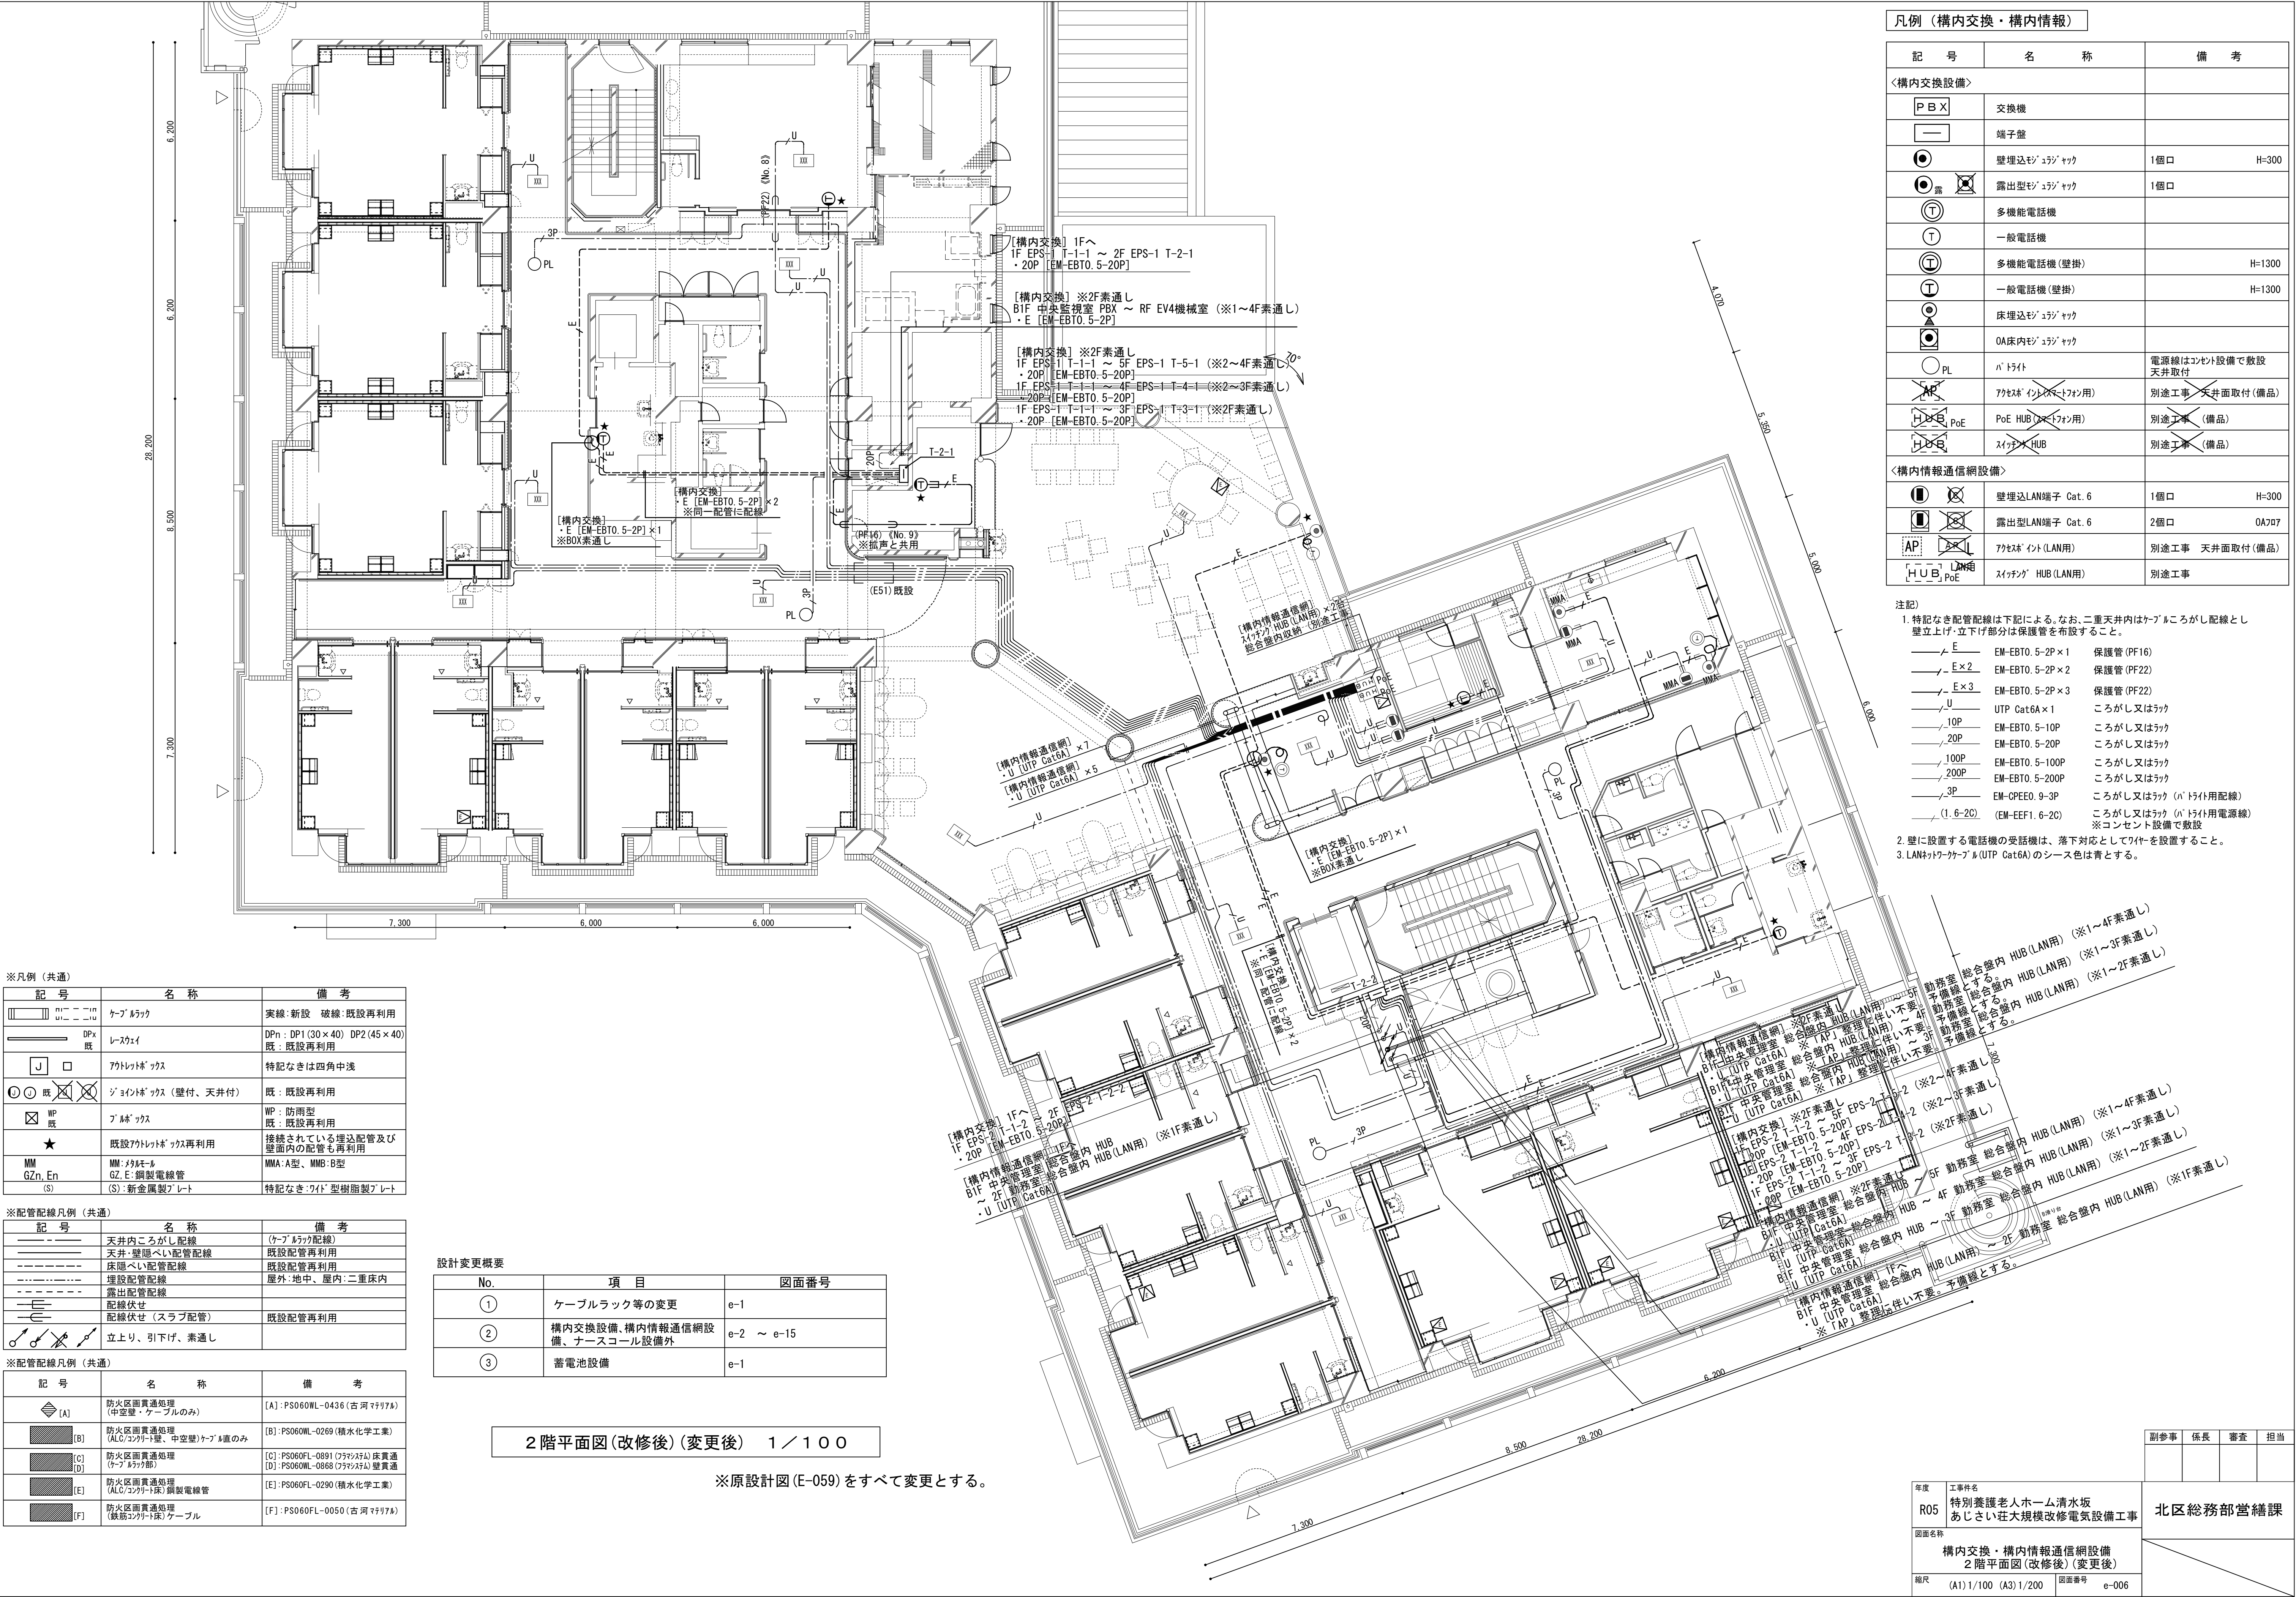

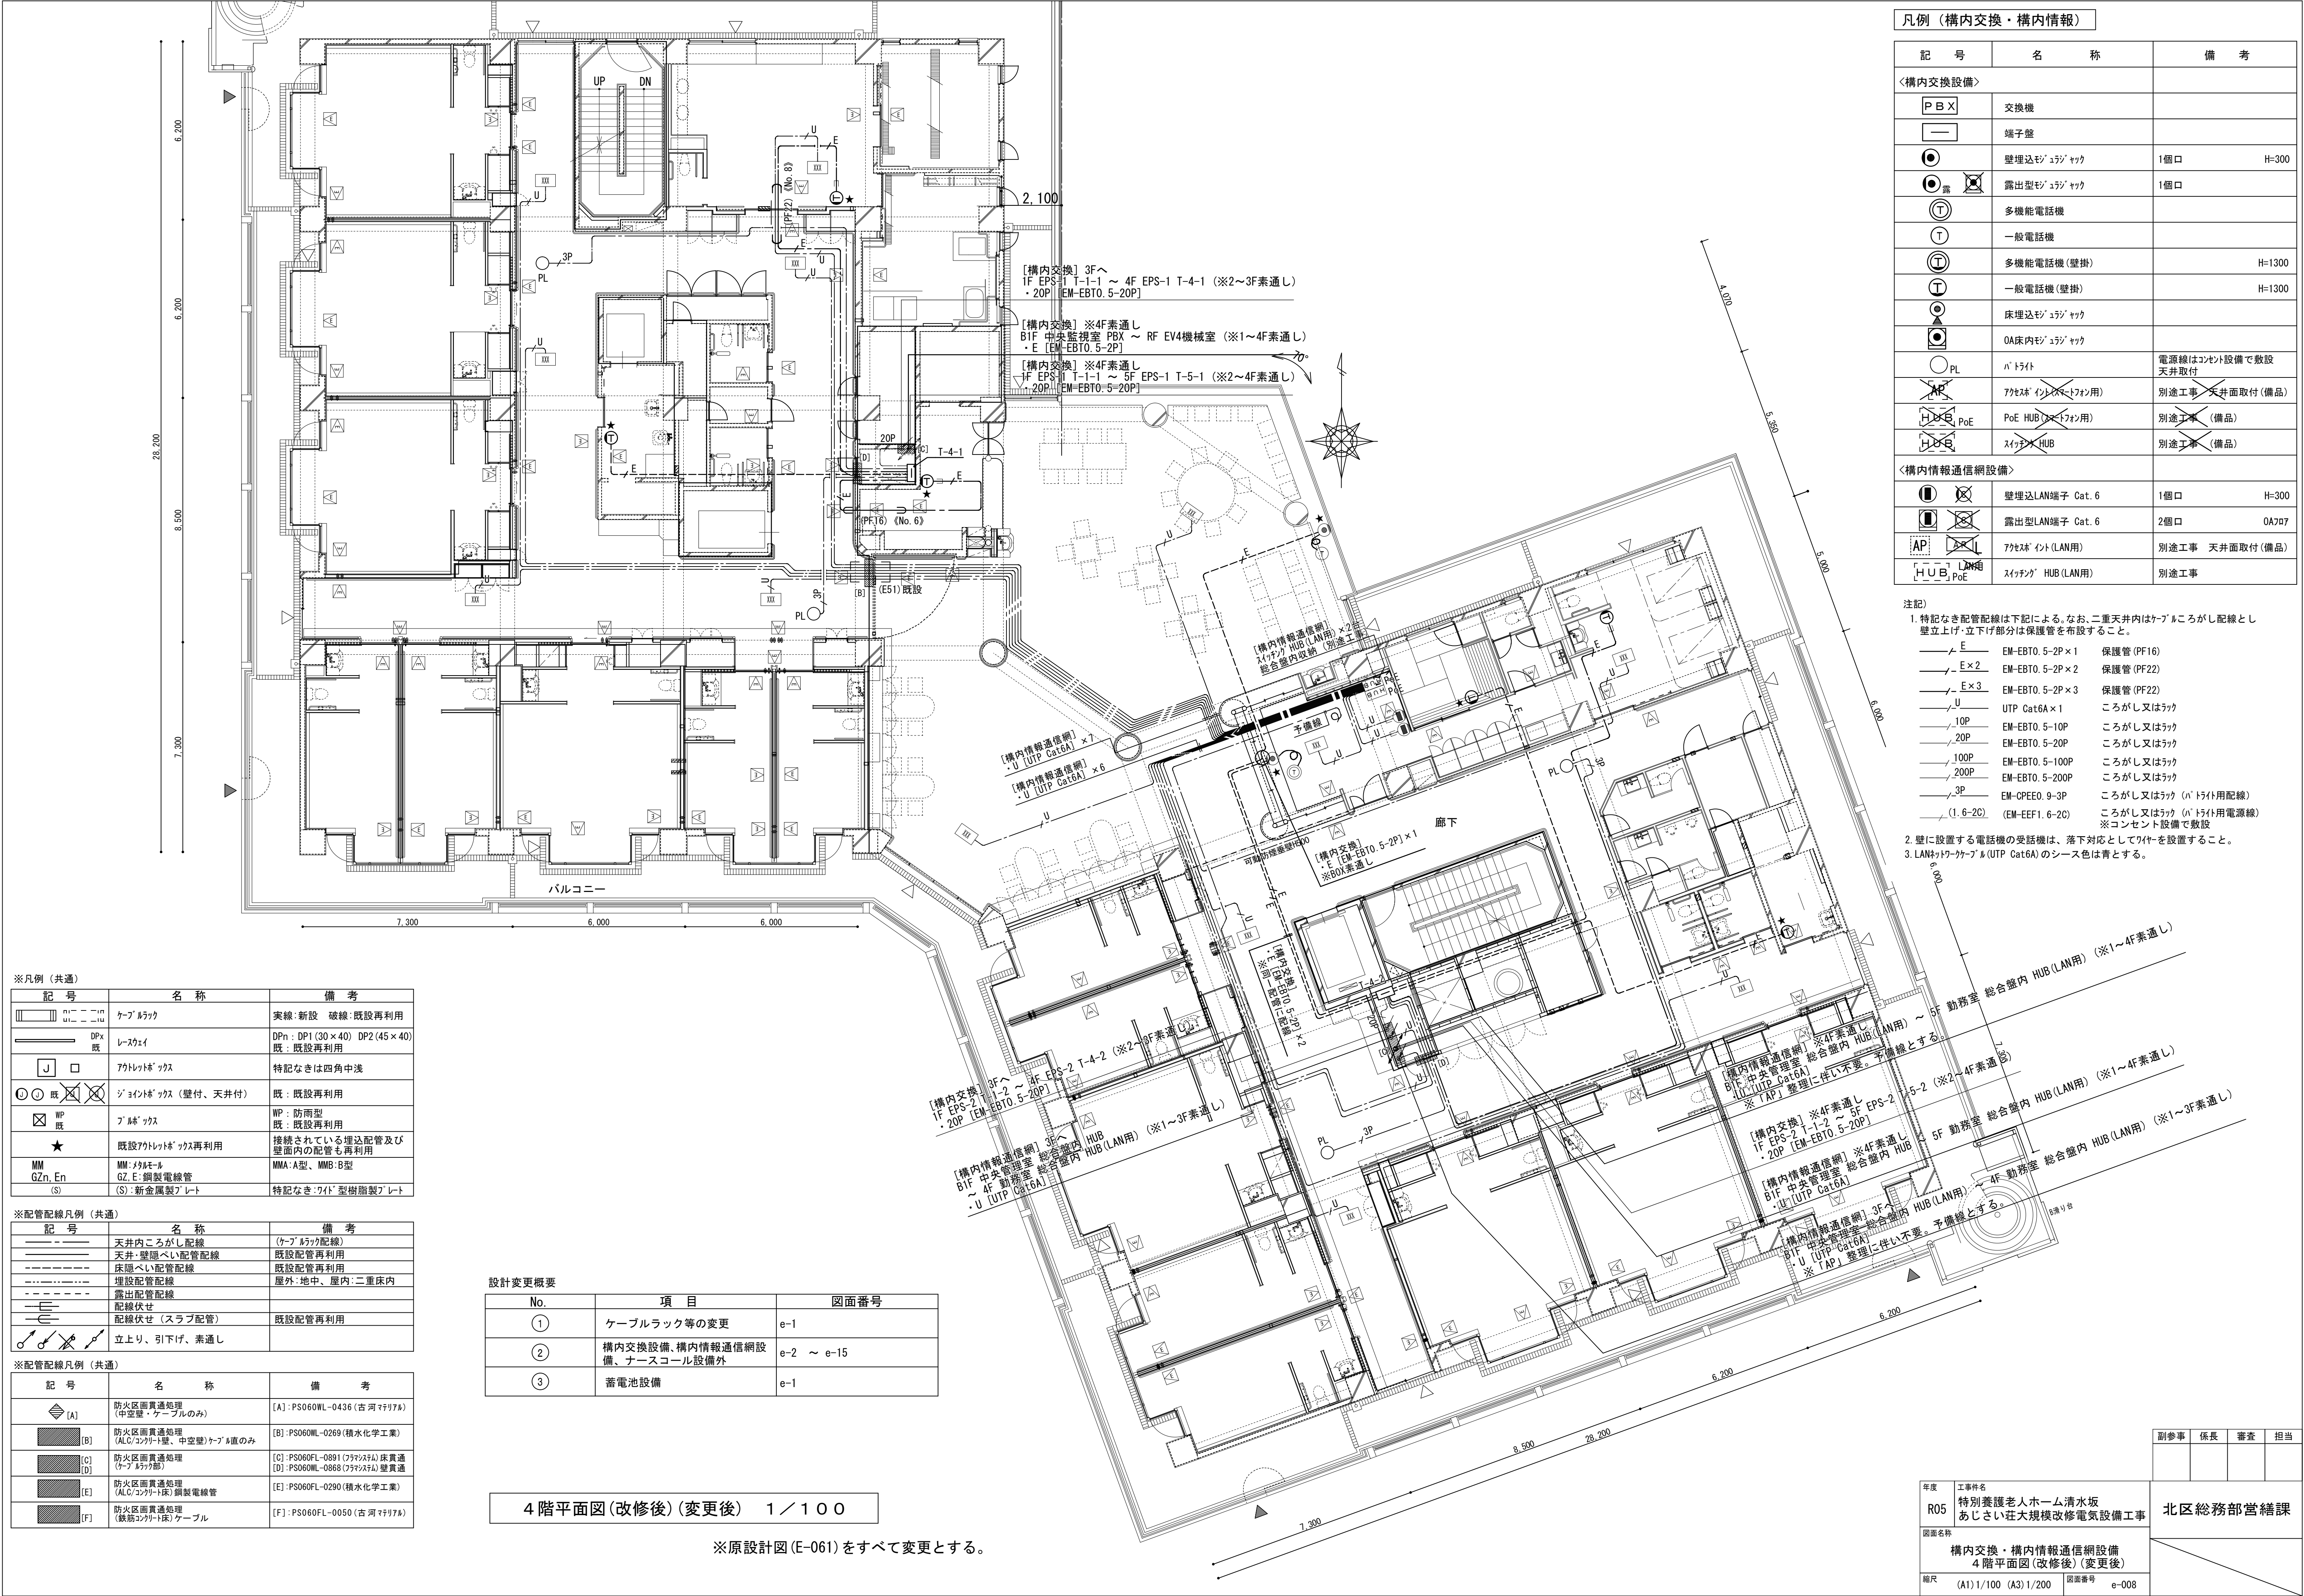

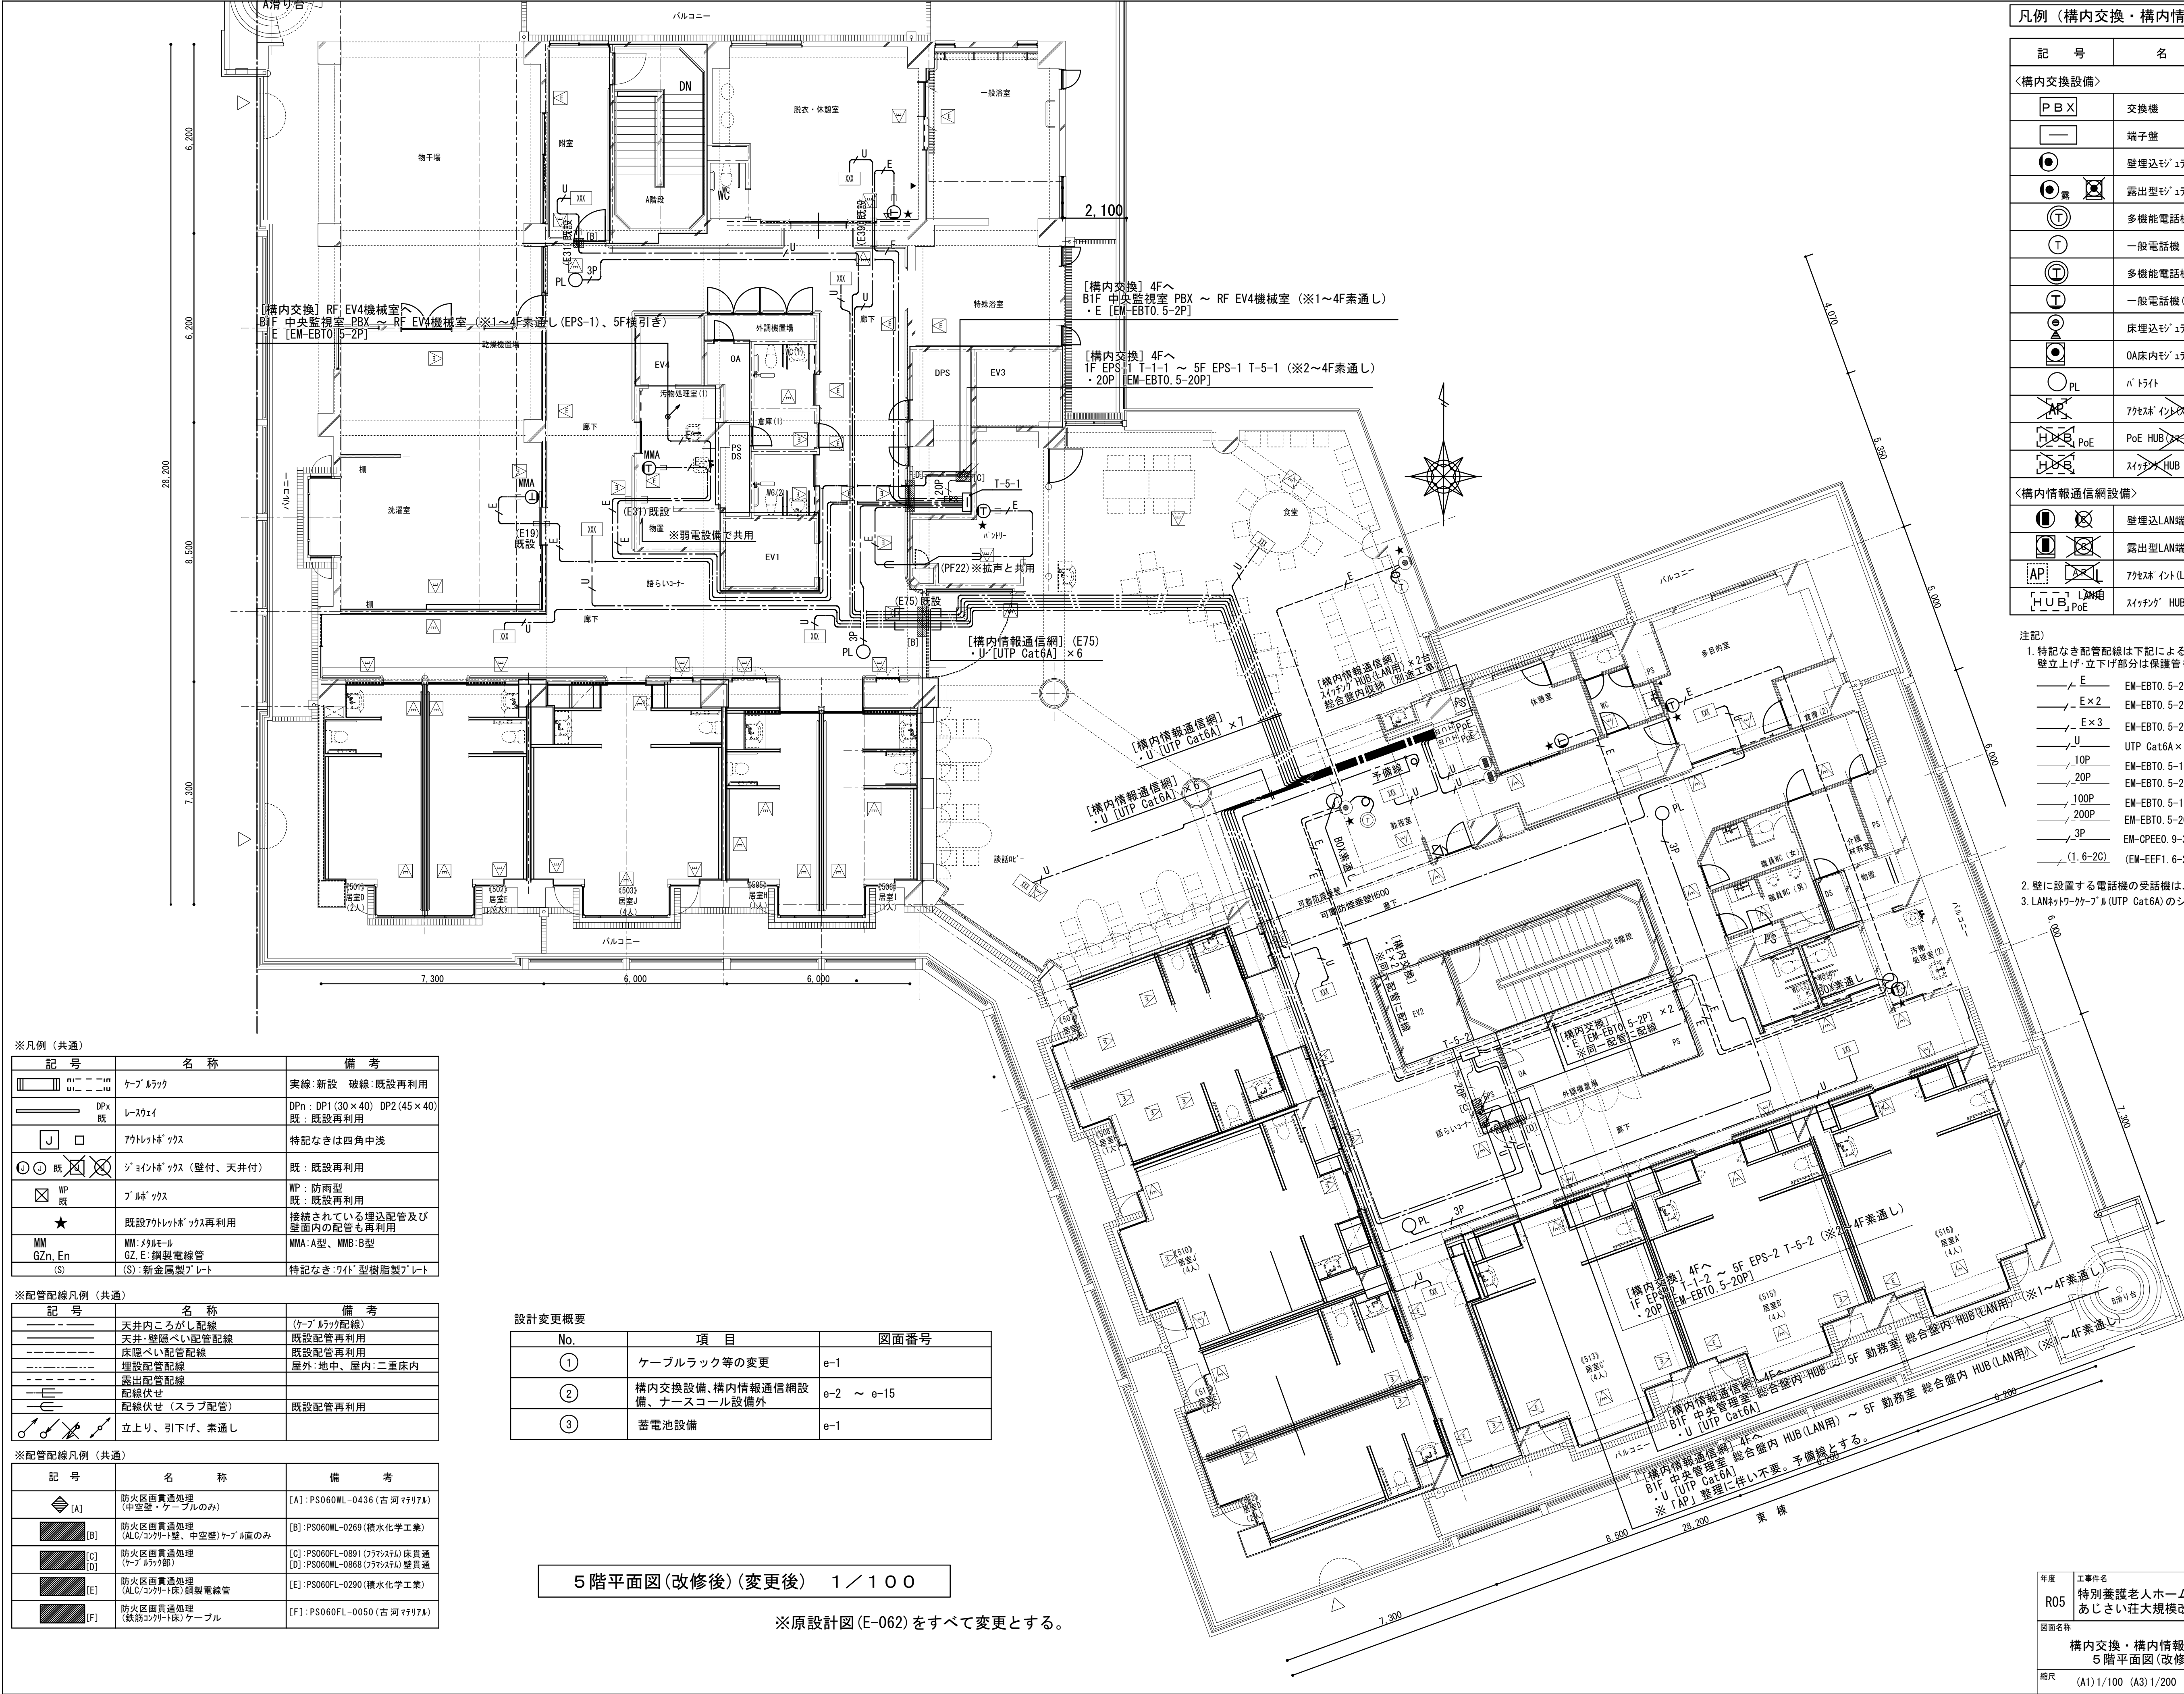

凡例（構内交換・構内情報）		
記 号	名 称	備 考
<構内交換設備>		
PBX	交換機	
	端子盤	
	壁埋込ジュリアック	1個口 H=300
	露出型ジュリアック	1個口
	多機能電話機	
	一般電話機	
	多機能電話機（壁掛）	H=1300
	一般電話機（壁掛）	H=1300
	床埋込ジュリアック	
	OA床内ジュリアック	
PL	バトイト	電源線はコンセント設備で敷設 天井取付
AP	アクト イント（LAN用）	別途工事 天井面取付（備品）
HUB	PoE HUB（LAN用）	別途工事 （備品）
HUB	スイッチング HUB（LAN用）	別途工事 （備品）
<構内情報通信網設備>		
	壁埋込LAN端子 Cat. 6	1個口 H=300
	露出型LAN端子 Cat. 6	2個口 OA707
AP	アクト イント（LAN用）	別途工事 天井面取付（備品）
HUB	スイッチング HUB（LAN用）	別途工事

- 注記）
- 特記なき配管配線は下記による。なお、二重天井内はケーブルがらし配線とし壁立上げ・立下げ部分は保護管を布設すること。
 - E EM-EBT0. 5-2P×1 保護管（PF16）
 - E×2 EM-EBT0. 5-2P×2 保護管（PF22）
 - E×3 EM-EBT0. 5-2P×3 保護管（PF22）
 - U UTP Cat6A×1 ころがし又はフック
 - 10P EM-EBT0. 5-10P ころがし又はフック
 - 20P EM-EBT0. 5-20P ころがし又はフック
 - 100P EM-EBT0. 5-100P ころがし又はフック
 - 200P EM-EBT0. 5-200P ころがし又はフック
 - 3P EM-CPE0. 9-3P ころがし又はフック（バトイト用配線）
 - (1. 6-2C) (EM-EEF1. 6-2C) ころがし又はフック（バトイト用電源線）※コンセント設備で敷設
 - 壁に設置する電話機の実機は、落下対応として7作を設置すること。
 - LANケーブル（UTP Cat6A）のシース色は青とする。

※凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
	ケーブルラック	実線：新設 破線：既設再利用
DPx	レスワイ	DPn：DP1（30×40）DP2（45×40） 既：既設再利用
J □	カドレックボックス	特記なきは四角中浅
○ ○ 既	ジョイントボックス（壁付、天井付）	既：既設再利用
WP 既	ブロッックス	WP：防雨型 既：既設再利用
★	既設カドレックボックス再利用	接続されている埋込配管及び 壁面内の配管も再利用
MM GZn, En (S)	MM：マルチ GZn：鋼製電線管 (S)：新金属製プレート	MMA：A型、MMB：B型

※配管配線凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
	天井内がらし配線	（ケーブルラック配線）
	天井・壁面内配管配線	既設配管再利用
	床面内配管配線	既設配管再利用
	埋込配管配線	屋外・地中、屋内・二重天井内
	露出配管配線	
	配線伏せ	
	配線伏せ（スラブ配管）	既設配管再利用
	立上り、引下げ、素通し	


※配管配線凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
[A]	防火区画貫通処理 （中空壁・ケーブルのみ）	[A]：PS060WL-0436（古河マテリアル）
[B]	防火区画貫通処理 （ALCコンクリート壁、中空壁）ケーブルのみ	[B]：PS060WL-0269（積水化学工業）
[C] [D]	防火区画貫通処理 （ケーブルラック部）	[C]：PS060FL-0801（アサヒ）床貫通 [D]：PS060WL-0868（アサヒ）壁貫通
[E]	防火区画貫通処理 （ALCコンクリート床）鋼製電線管	[E]：PS060FL-0290（積水化学工業）
[F]	防火区画貫通処理 （鉄筋コンクリート床）ケーブル	[F]：PS060FL-0050（古河マテリアル）

設計変更概要		
No.	項 目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、ナースコール設備外	e-2 ～ e-15
③	蓄電池設備	e-1

5 階平面図 (改修後) (変更後) 1 / 100

※原設計図 (E-062) をすべて変更とする。

副参事		係長	審査	担当
年度		工事件名	北区総務部営繕課	
R05		特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事		
図面名称		構内交換・構内情報通信網設備 5 階平面図 (改修後) (変更後)		
縮尺	(A1) 1/100 (A3) 1/200	図面番号	e-009	

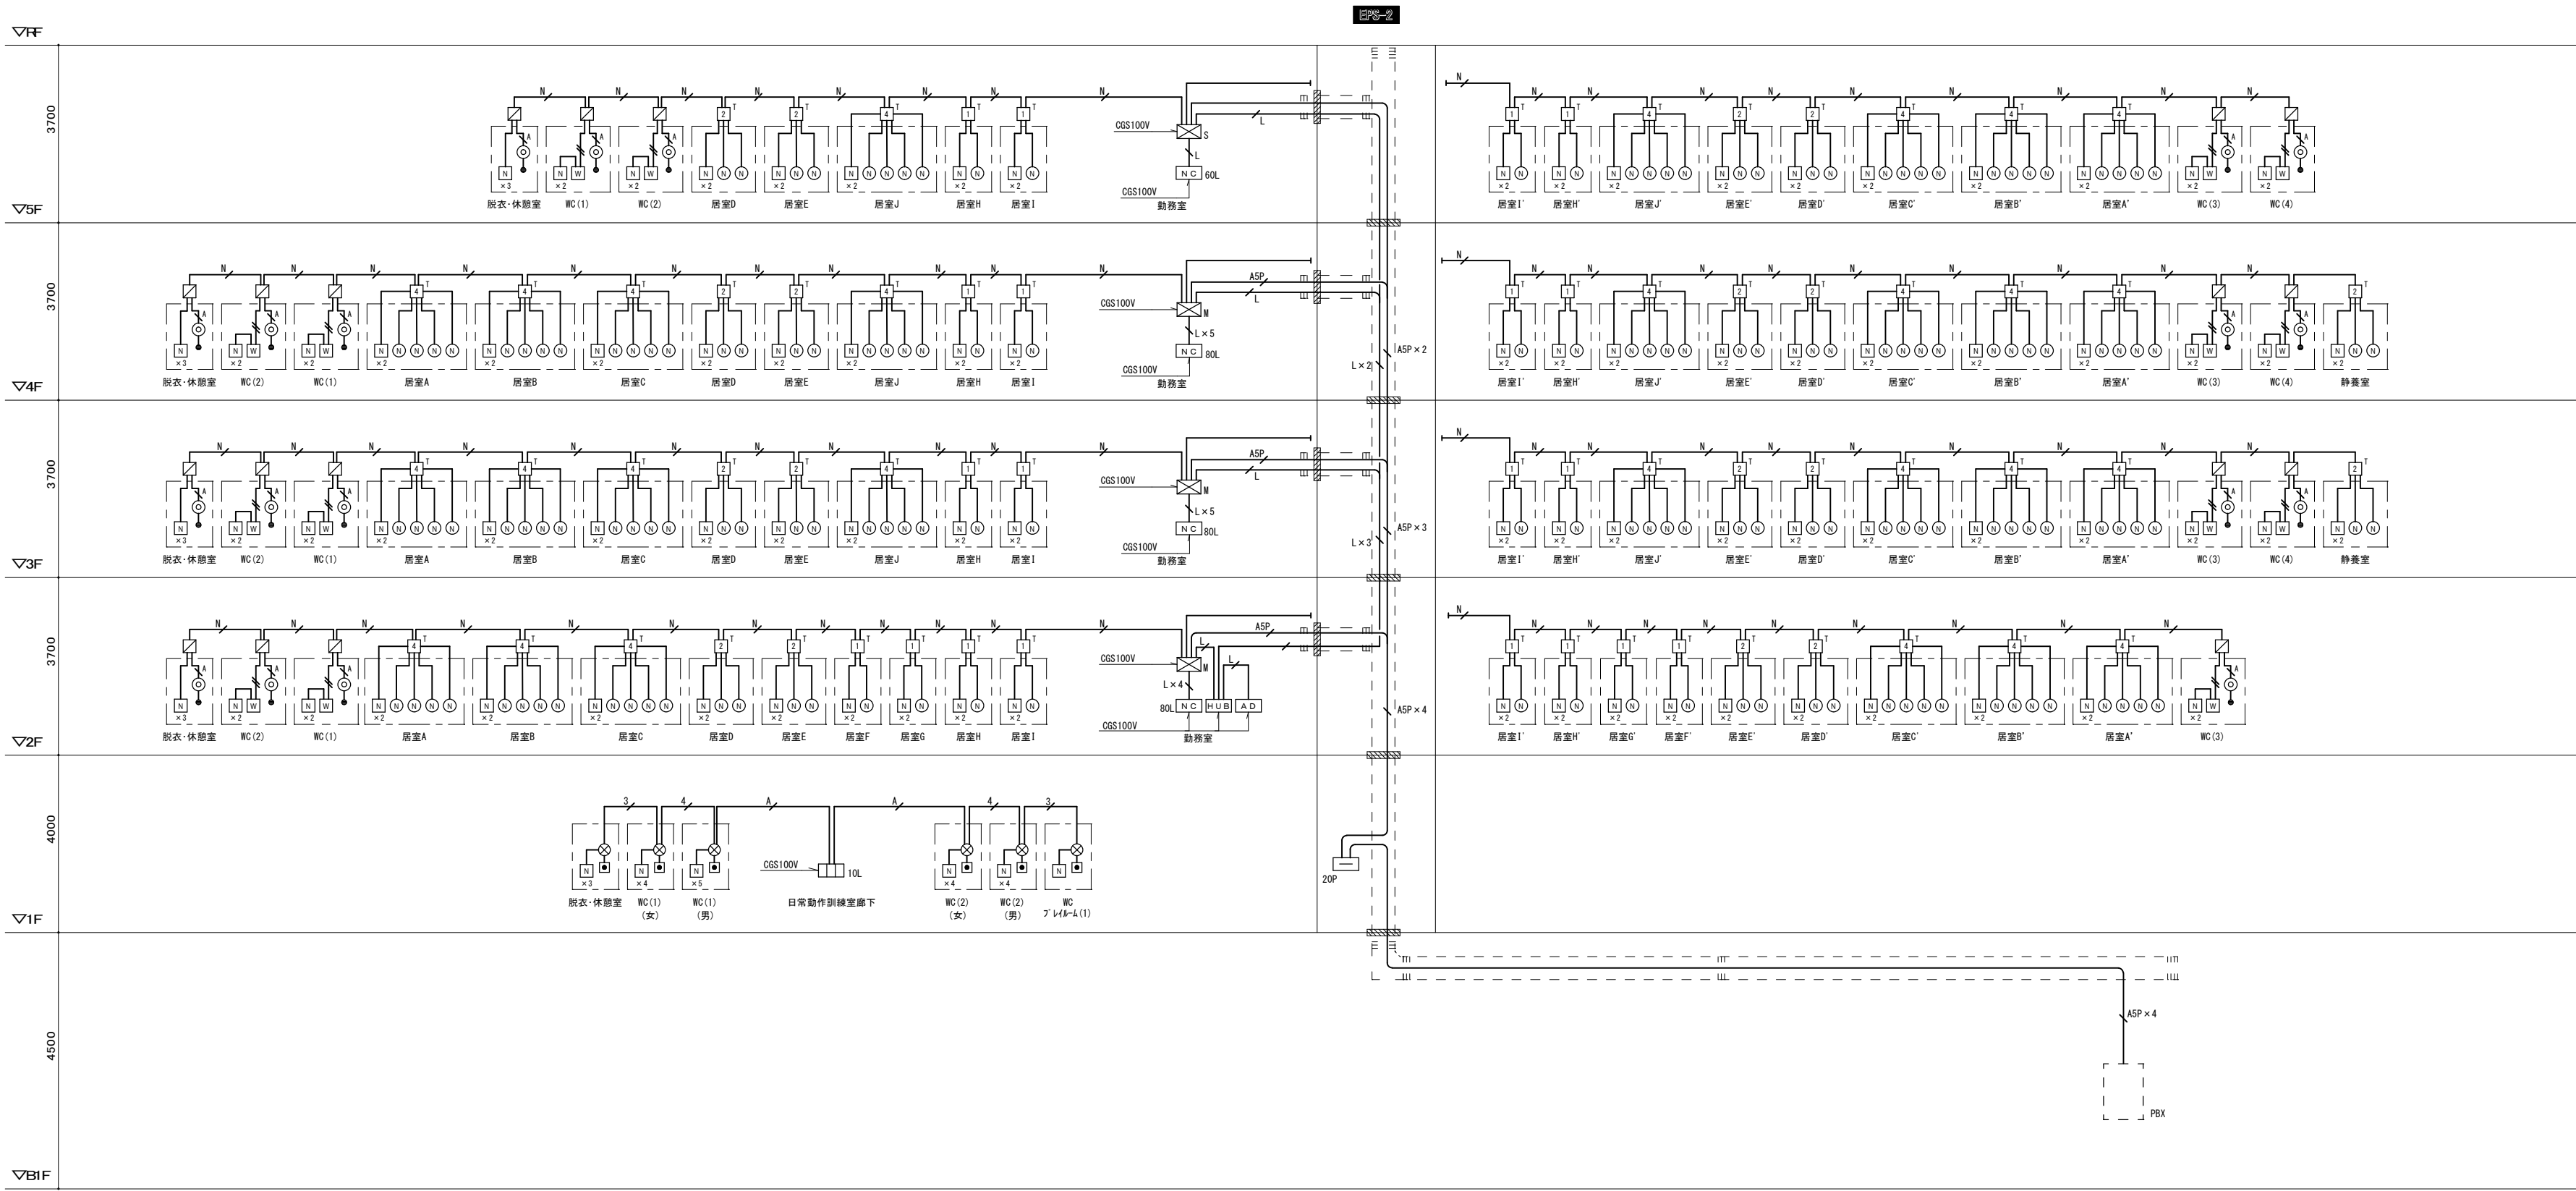

ナースコール・トイレ呼出設備 系統図(改修後)(変更前)


748φ(株) 凡例記号			748φ(株) 型番		
凡例			748φ(株) 凡例記号		
記号	名称		記号	名称	
NC 60L	ナースコール型親機(60局)	NLX-MBU	M	壁埋込型マイク・スピーカー	NL-MS
NC 80L	ナースコール型親機(80局)	NLX-MBU	N	呼出ボタン(引きひも付)	NLR-72H
C	制御装置	NLX-3XE	P	アダプタ	PS-2420A
L2 L3	ナースコール制御機	PN262493-A	RT	ルーター	(別途工事) IX2235
NS	L2タイプ(PoE・24ポート)		10L	10意用呼出表示器(11呼出設備)	CBN-10C
1	集合表示灯(1床用)	NLX-6S-1T	10L	廊下灯(11呼出設備)	CBR-4B
2	集合表示灯(2床用)	NLX-6S-2T	10L	復旧ボタン(11呼出設備)	NBR-2A-C
4	集合表示灯(4床用)	NLX-6S-4T	10L	呼出ボタン(引きひも付)(11呼出設備)	NBR-7HWA
A	4局用アダプター	NLX-4ADC			
○	角型表示灯	NLR-4F			
●	復旧ボタン	NLR-2			
○	壁埋込形子機	NL-C2			
○	握り押しボタン	NLR-8			
○	中継ユニット	NLR-TA			
○	ブランクユニット	NLR-BL			

- 注記
- 特記なき配管配線は下記による。なお、二重天井内はケーブルルネージュ配線とし、壁立上げ・立下げ部分は保護管を布設すること。
EM-UTP0.5-4P(Cat5e) 被覆色：白
EM-AE0.9-2C
EM-AE0.9-3C
EM-AE0.9-4C
EM-AE0.9-3P
 - ナースコール用ケーブルケーブルルネージュ(UTP Cat5e)のシース色は白とする。
EM-FCPE0.9-3P
EM-FCPE0.9-5P
- 呼出しボタン
- (例)
- ×2 → [N] [N]
- ×4 → [N] [N] [N] [N]

- 防火区画貫通処理
- ※防火壁・耐火壁・防火上主要な間仕切り壁又は床の防火区画貫通部措置は、国土交通省大臣認定により適正に防火措置を行う。
- 防火区画貫通部措置番号・他
- ケーブルラック貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0223(床) 同等品とする。
PS060WL-0231(壁) 同等品とする。
 - 合成樹脂製可とう電線管 床・壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060FL-0298(床) 同等品とする。
PS060WL-0305(壁) 同等品とする。
 - 小開口用 壁貫通部防火措置材
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0435(壁) 同等品とする。(ケーブルルネージュ)
PS060WL-0436(壁) 同等品とする。(合成樹脂製可とう電線管)
 - 防火区画に設置する配線器具(スイッチ類、コンセント類、弱電アダプタ類)の裏BOXは金属BOXにて施工する。
 - 防火区画の貫通部は前後1mを金属にて保護するか、又は認定工法にて施工する。

設計変更概要


No.	項目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、ナースコール設備外	e-2 ~ e-15
③	蓄電池設備	e-1

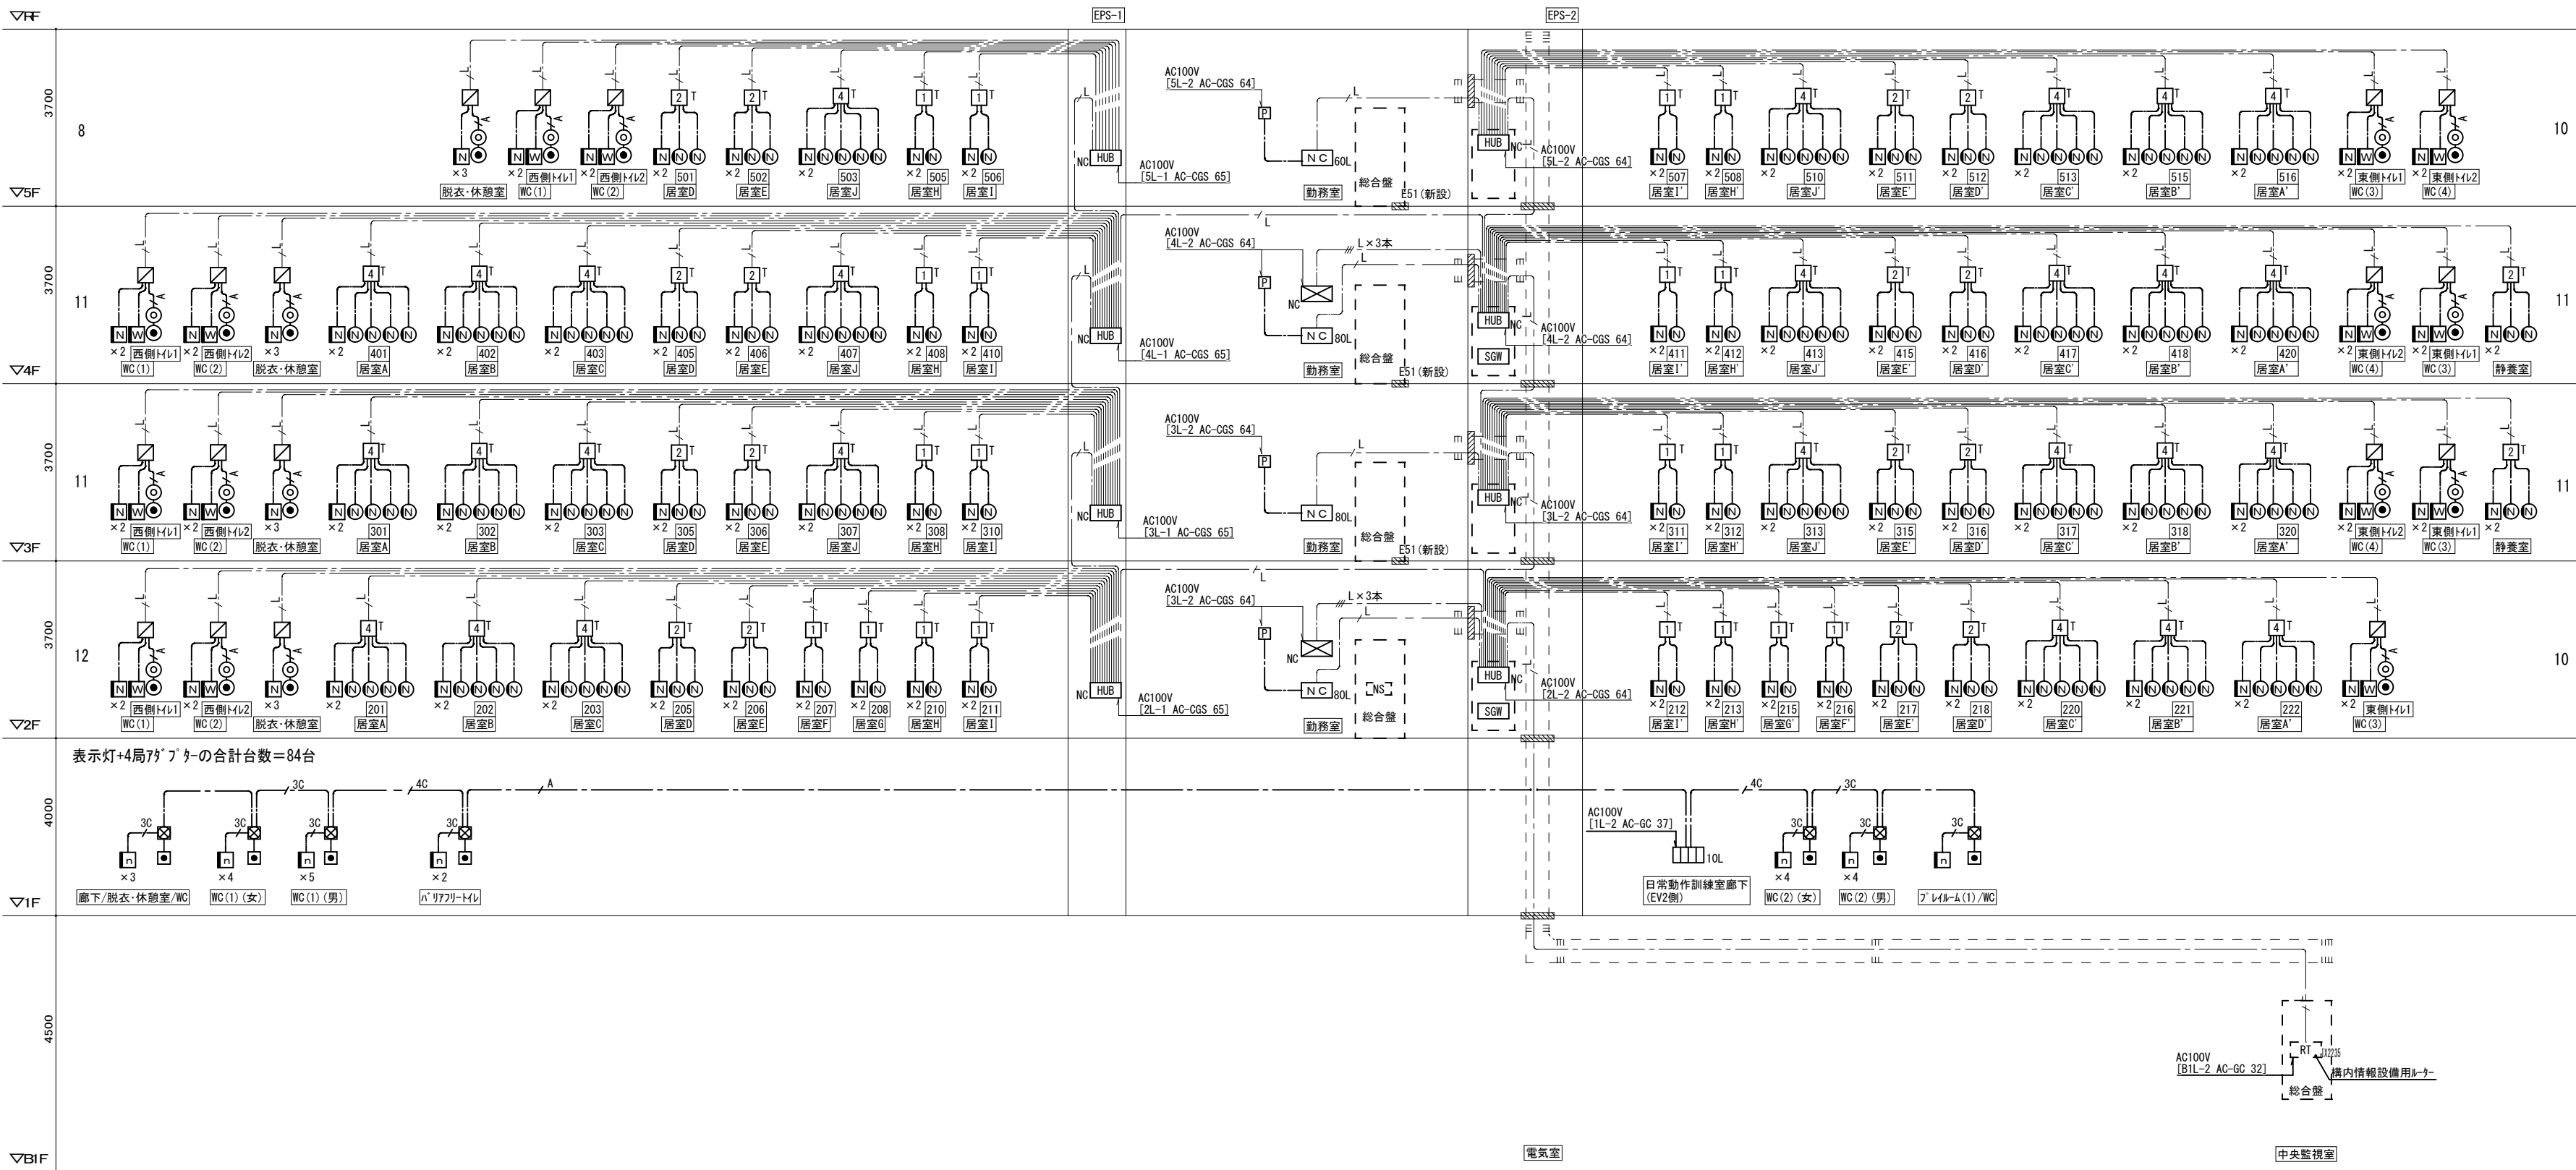



ナースコール・トイレ呼出設備 系統図(改修後)(変更後)

※原設計図(E-086)をすべて変更とする
※原設計図(E-093『システム図』及び、E-094『機器参考図』)は、
本図の凡例(備考)の機能(1CT化対応品)を追加し、数量を変更する。

副参事	係長	審査	担当
年度	工事件名	北区総務部営繕課	
R05	特別養護老人ホーム清水坂 あじさい荘大規模改修電気設備工事		
図面名称	ナースコール・トイレ呼出設備 系統図(改修後)(変更前・後)		
縮尺	(A1)N/S (A3)N/S	図面番号	e-010

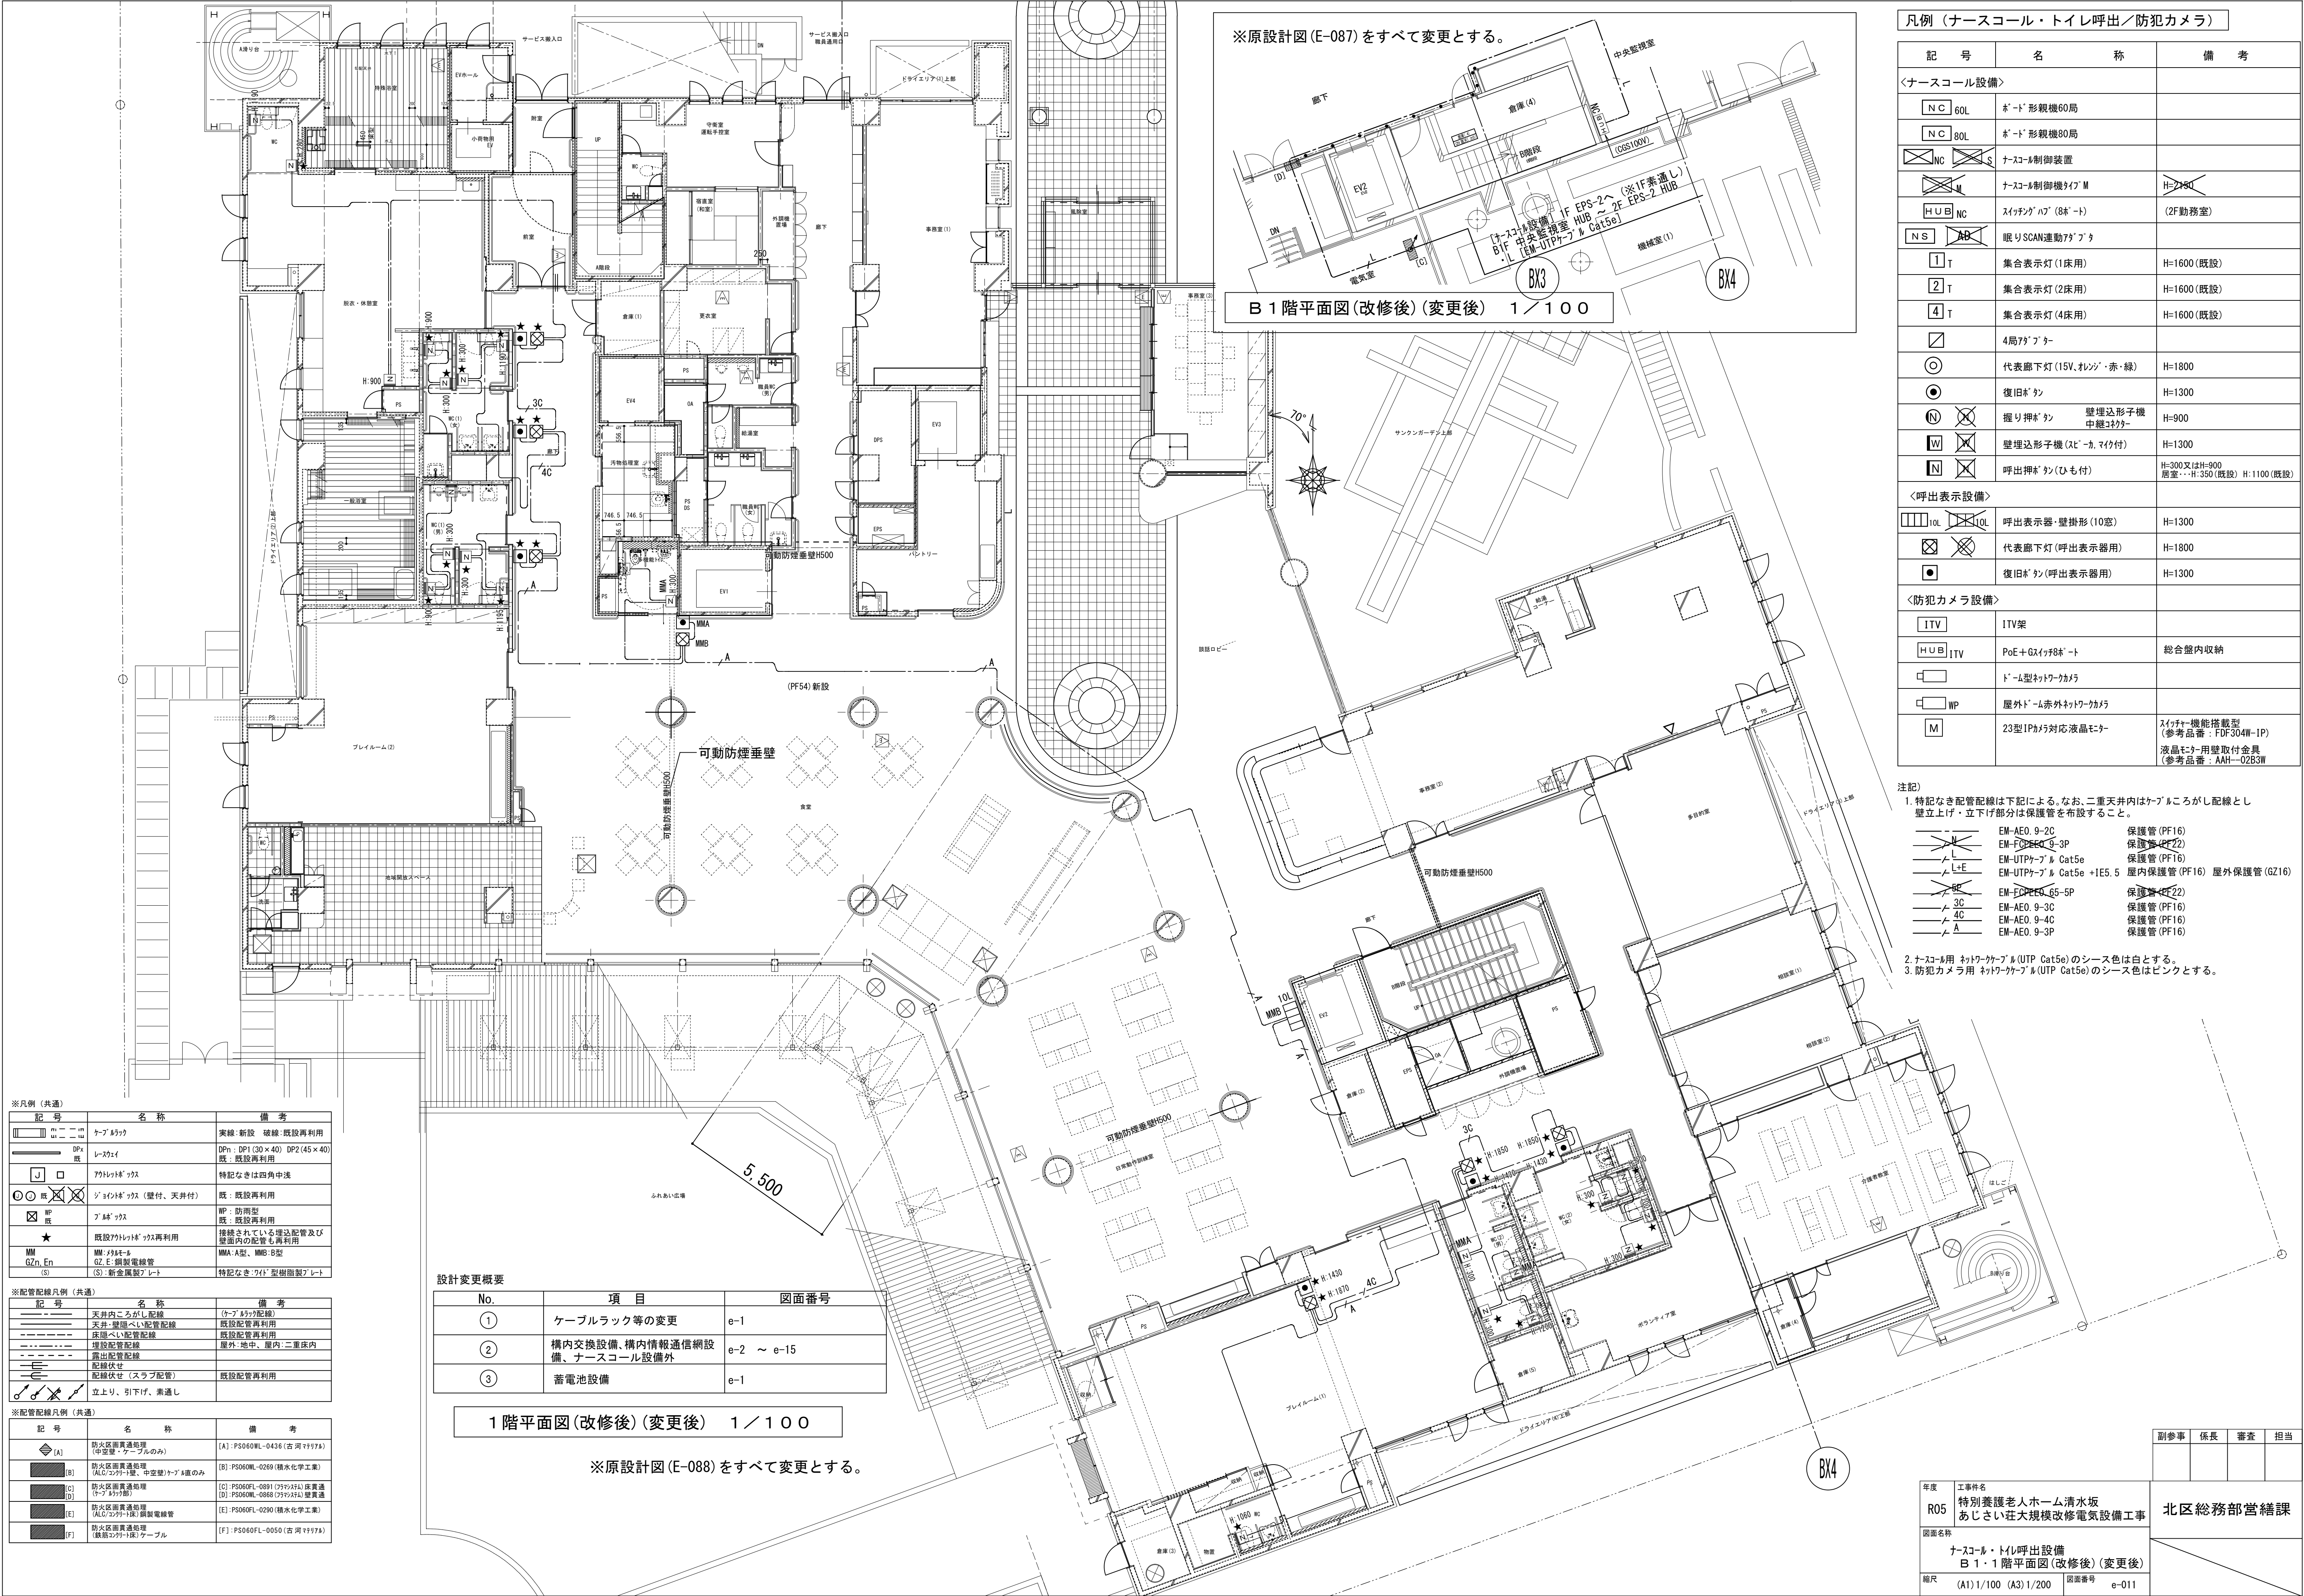

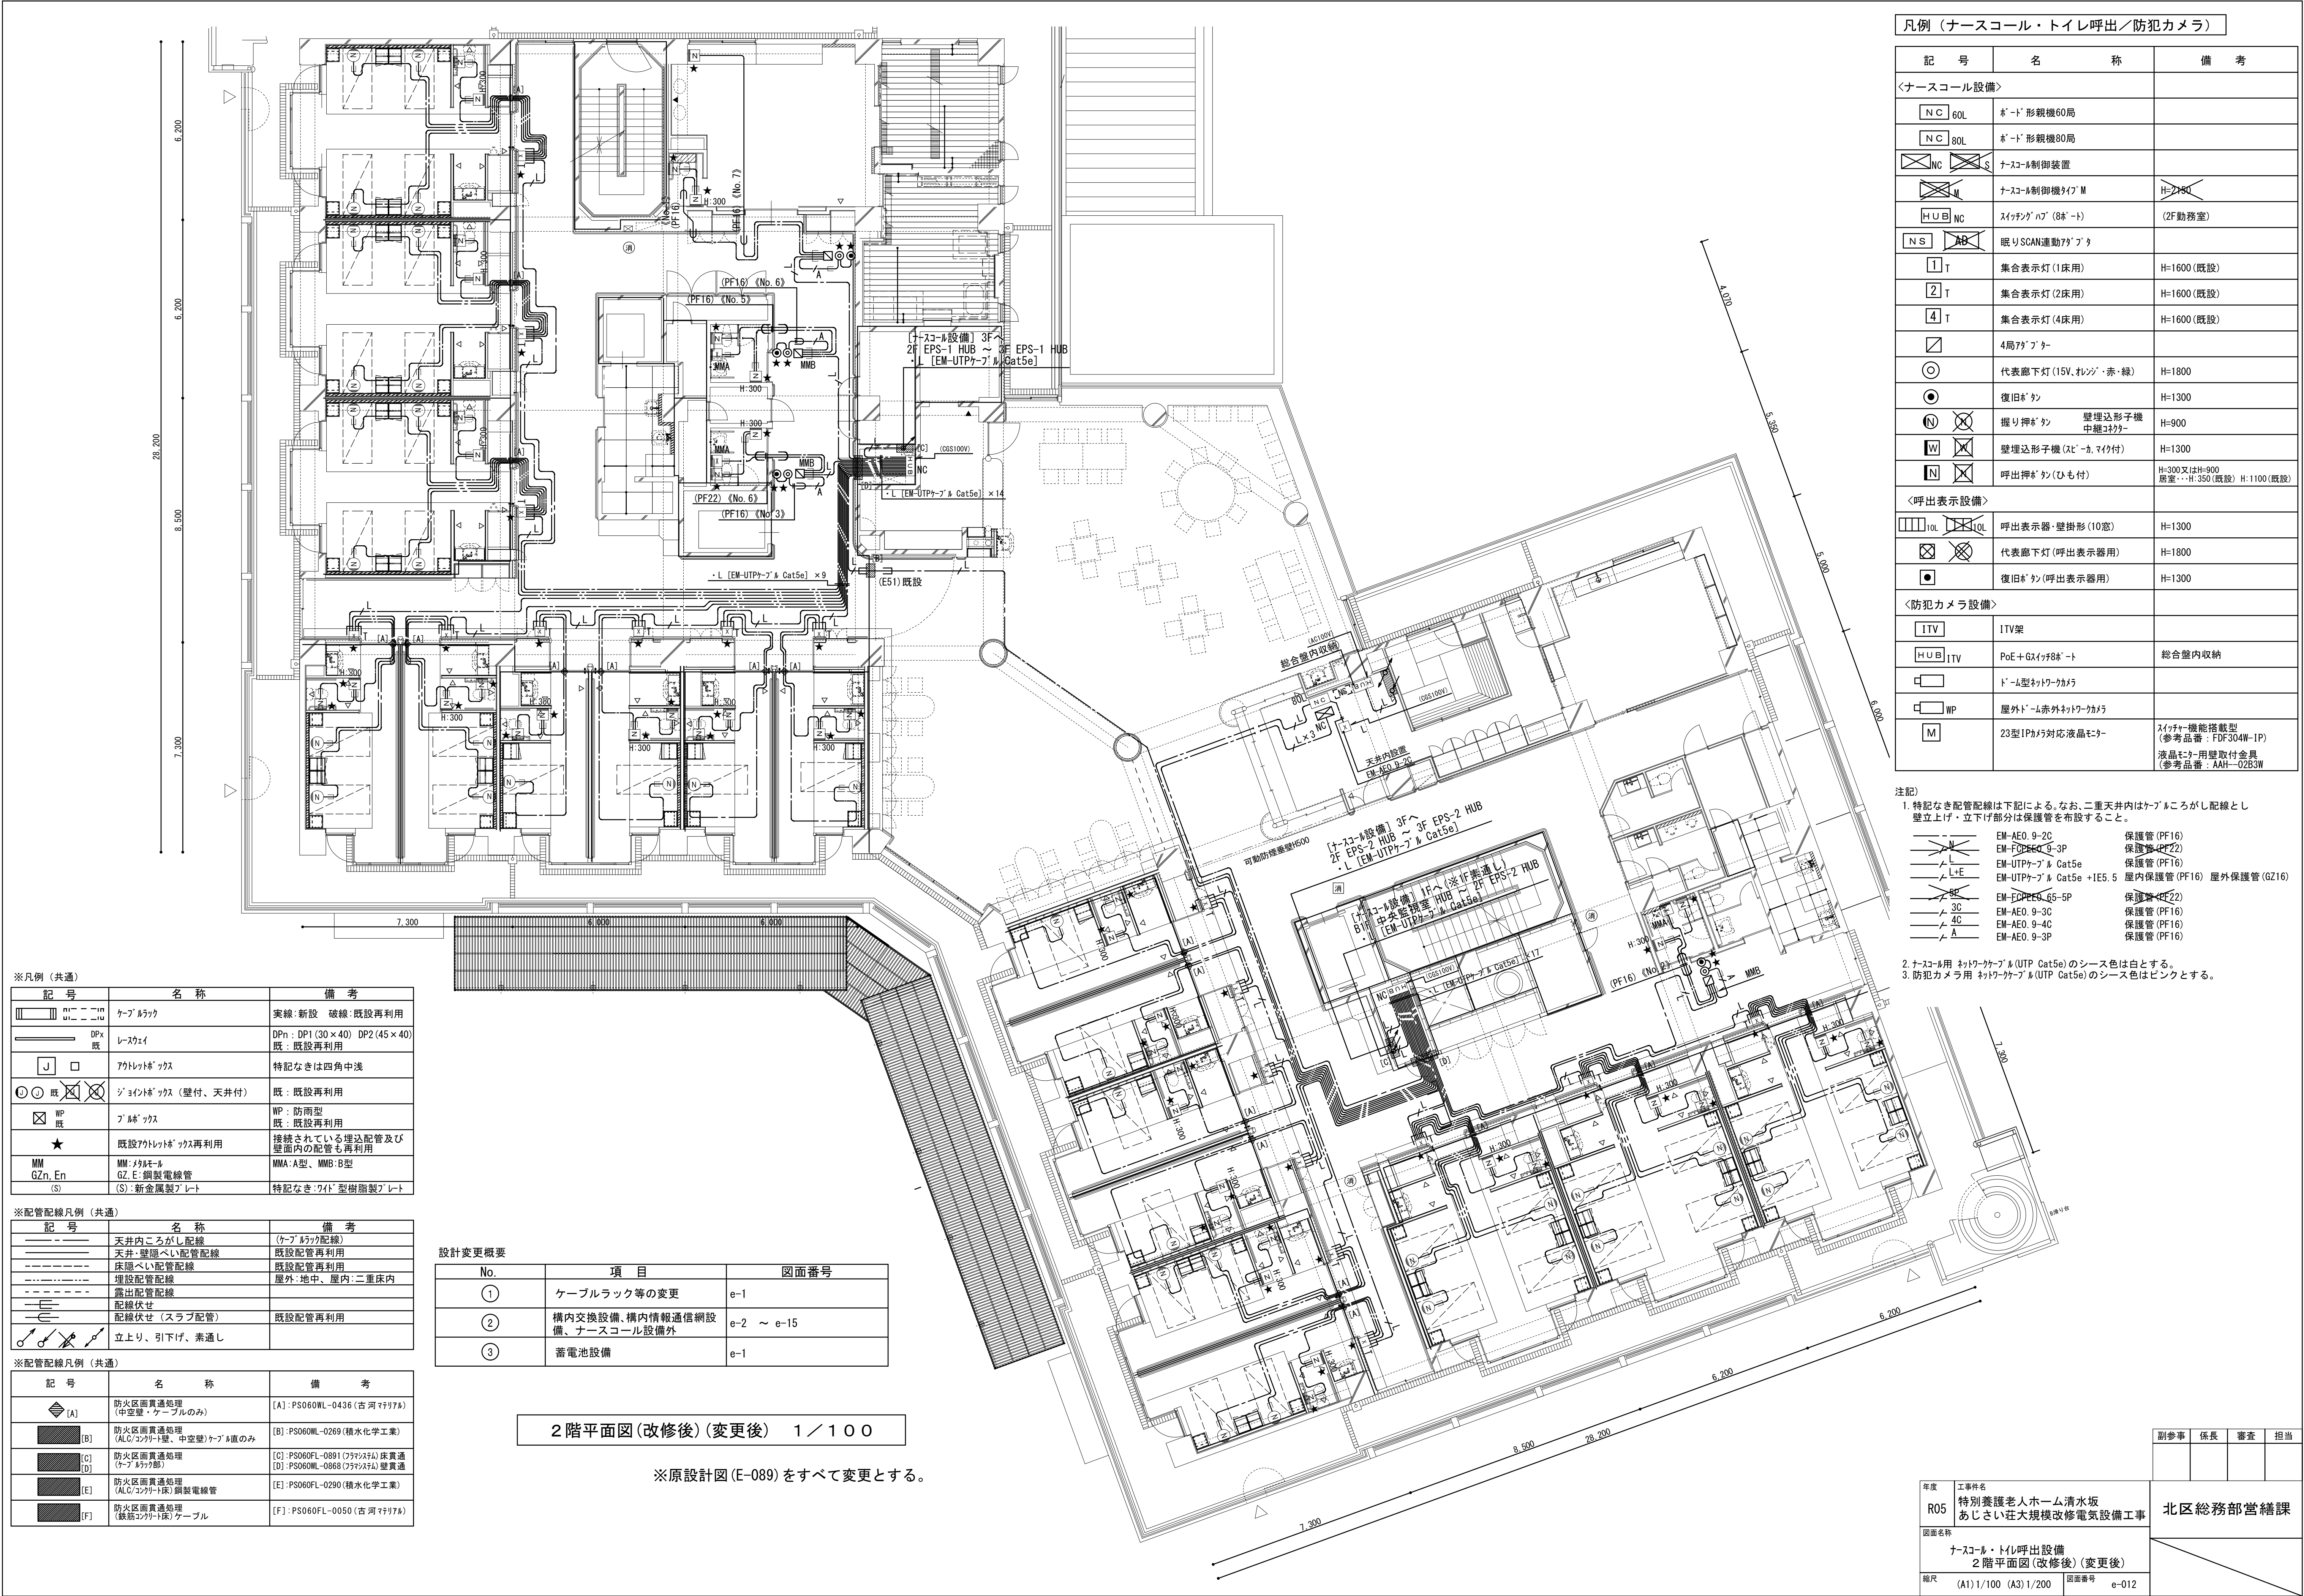

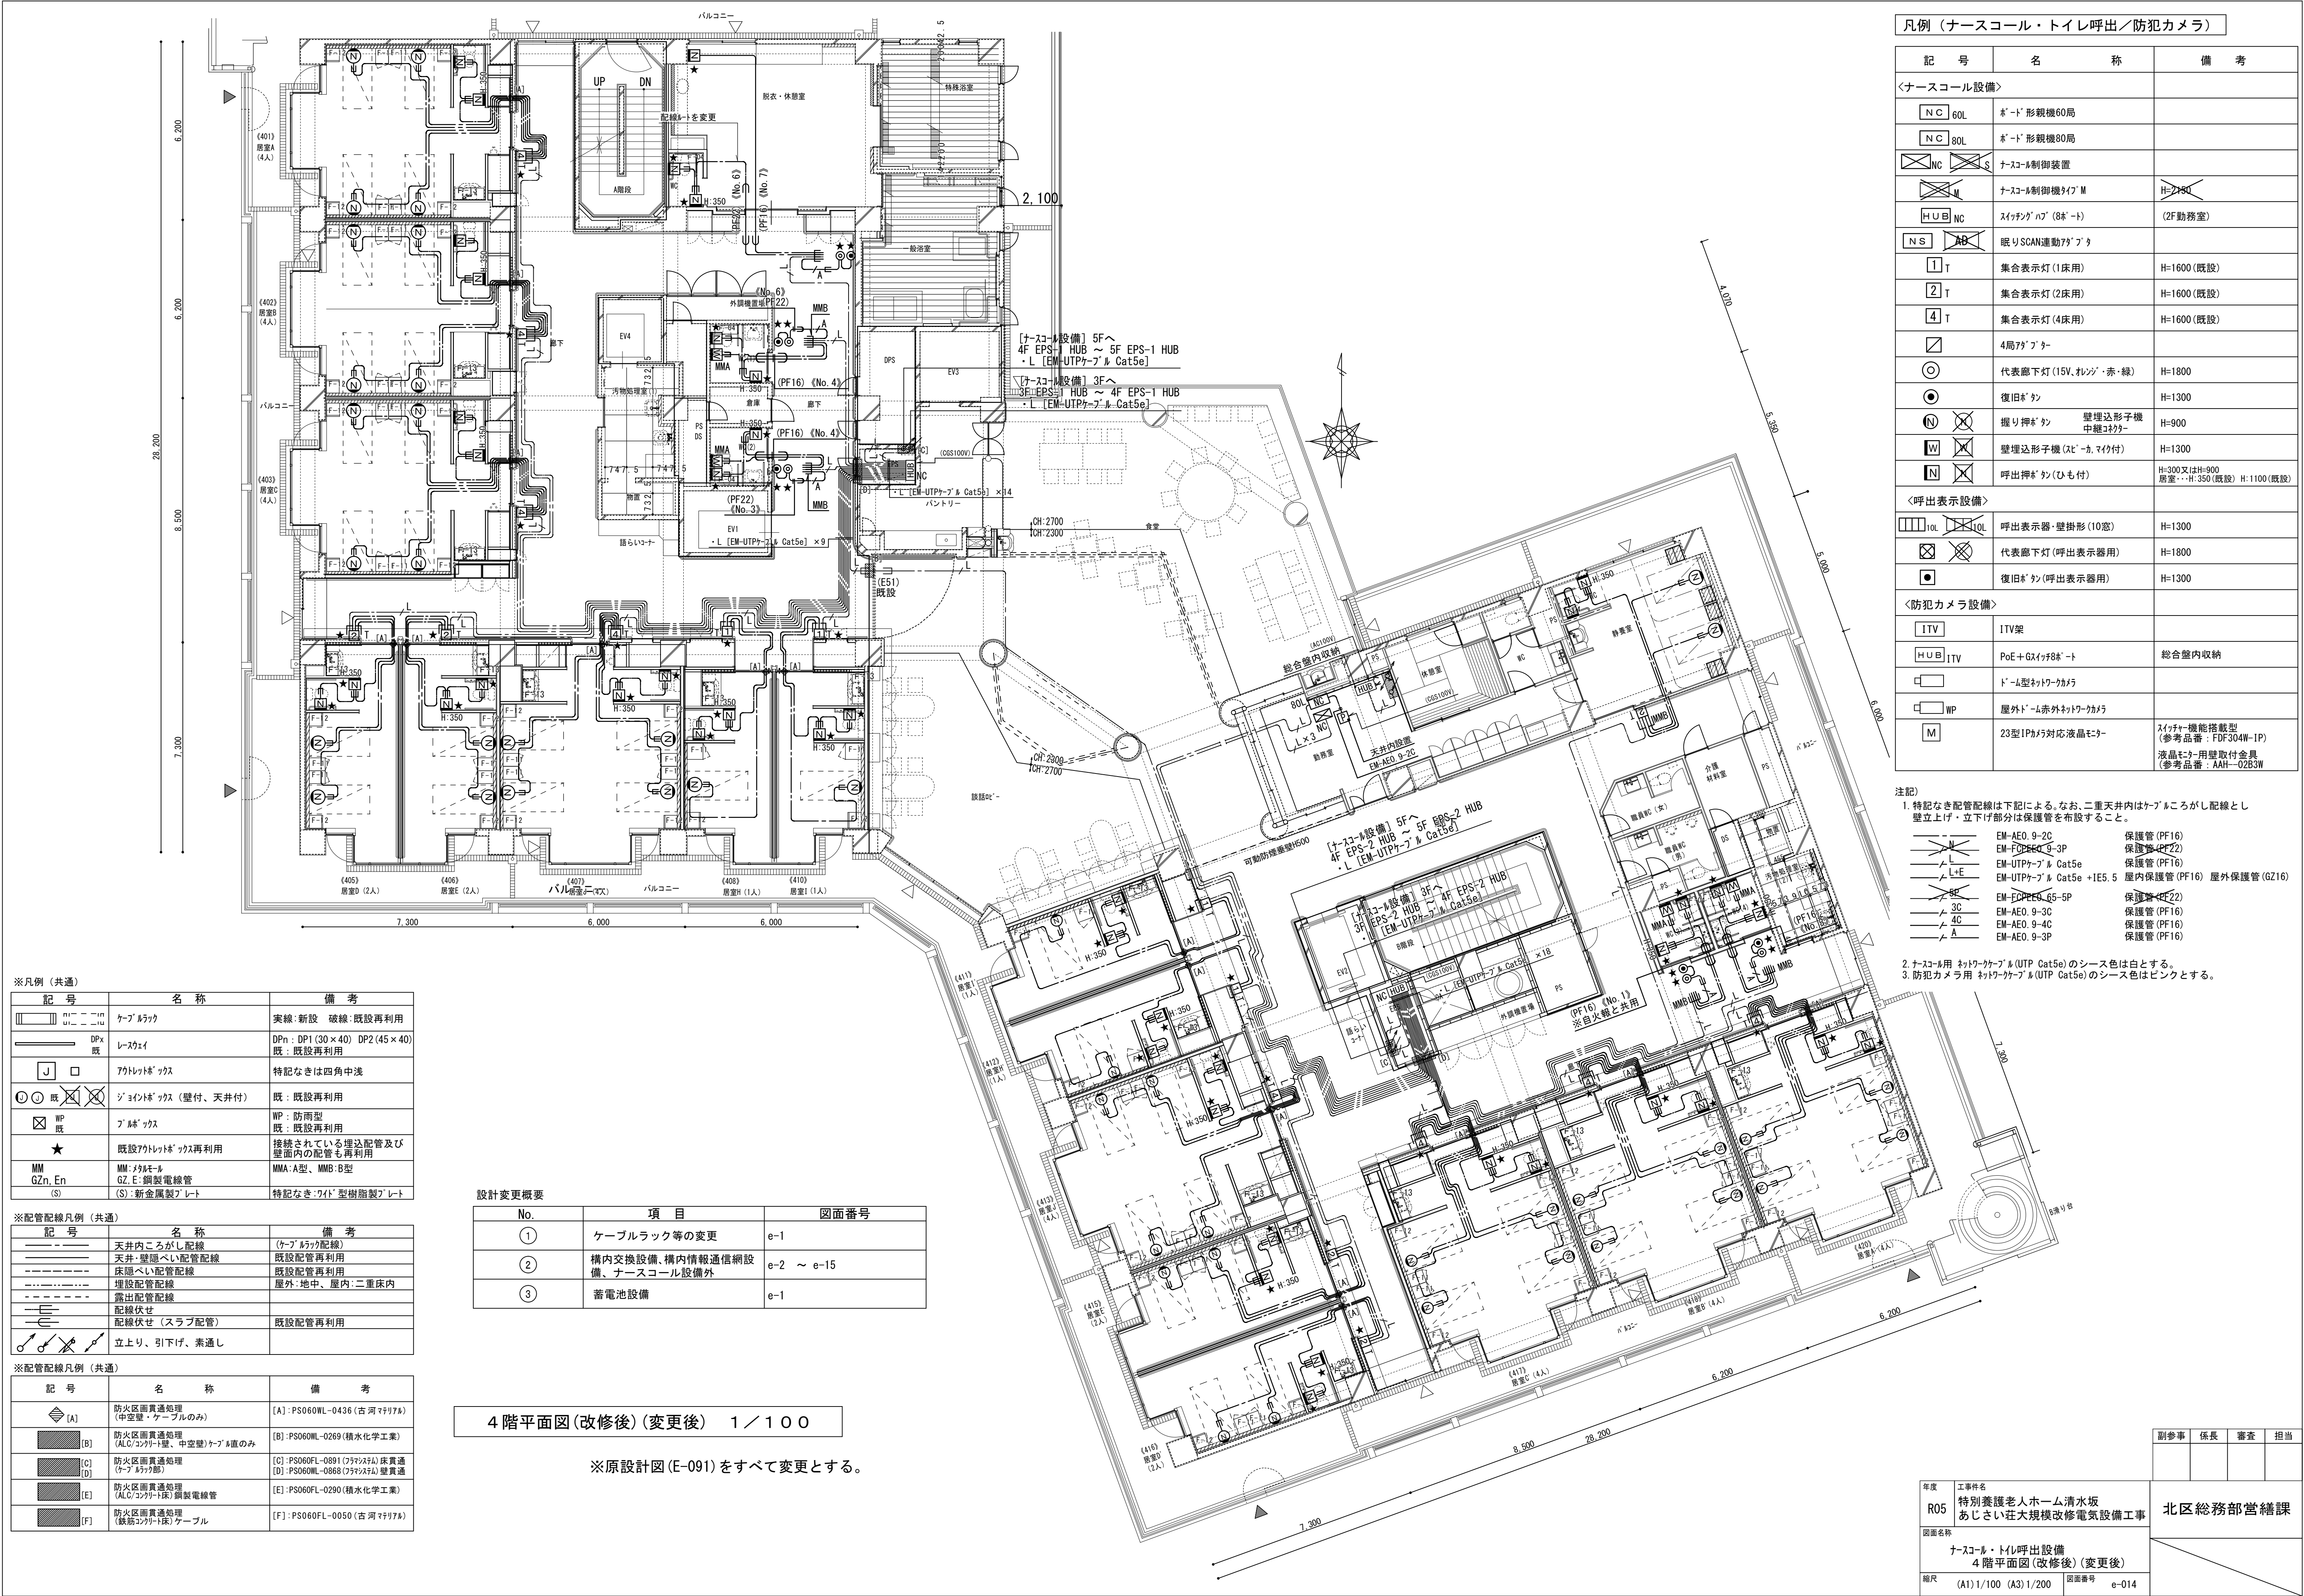



※凡例（共通）		
記 号	名 称	備 考
	ケブ [®] スラック	実績：新設 破線：既設再利用
 DPx 既	レス [®] イ	DPn：DP1（30×40） DP2（45×40） 既：既設再利用
 □	アットレット [®] ツクス	特記なきは四角巾浅
 既 	ジョイント [®] ツクス（壁付、天井付）	既：既設再利用
 WP 既	フ [®] スツクス	WP：防雨型 既：既設再利用
★	既設アットレット [®] ツクス再利用	接続されている埋込配管及び壁内内の配管も再利用
MM GZn _{En}	MM：メタルモール GZ _E ：銅製電線管	MMA：A型、MMB：B型
(S)	(S)：新金属製プレート	特記なき：W型 樹脂製プレート

記 号	名 称	備 考
	天井内こがし配線	(ケブ・リング配線)
	天井・壁懸べり配管配線	既設配管再利用
	床懸べり配管配線	既設配管再利用
	埋設配管配線	屋外・地中・屋内：二重床内
	露出配管配線	
	配線伏せ	既設配管再利用
	配線伏せ（スラブ配管）	
	立上り、引下げ、素通し	

記号	名 称	備 考
[A]	防火区画貫通処理 (防火ケーブルのみ)	[A] : PS060WL-0436 (古河マテリアル)
[B]	防火区画貫通処理 (ALCコンクリート壁・中空壁) ケーブルのみのみ	[B] : PS060ML-0269 (積水化学工業)
[C]	防火区画貫通処理 (ケーブルダクト)	[C] : PS060FL-0891 (アサヒカネ)
[D]	防火区画貫通処理 (ケーブルダクト)	[D] : PS060ML-0688 (アサヒカネ) 床貫通
[E]	防火区画貫通処理 (ALCコンクリート壁) 鋼製電線管	[E] : PS060FL-0290 (積水化学工業)
[F]	防火区画貫通処理 (鉄筋コンクリート) ケーブル	[F] : PS060FL-0050 (古河マテリアル)

No.	項 目	図面番号
①	ケーブルラック等の変更	e-1
②	構内交換設備、構内情報通信網設備、ナースコール設備外	e-2 ～ e-15
③	蓄電池設備	e-1

5階平面図(改修後)(変更後) 1/100

※原設計図(E-092)をすべて変更とする。

副参事	係長	審査	担当

北区総務部営繕課